

**АДЛ.** В основе успешных проектов



## Расширительные баки и автоматические установки поддержания давления и заполнения «Гранлевел» для систем теплоснабжения и охлаждения

This advertisement features a large red cylindrical expansion tank on the left, connected by pipes to a white control cabinet and a pump unit. In the background, there is a modern residential complex of multi-story buildings under a clear blue sky. The foreground shows a green lawn and bushes. The overall composition highlights the company's products in a real-world urban setting.

**ГРАНЛЕВЕЛ**



## Стальные шаровые краны «Бивал» (Торговый Дом АДЛ, Россия)

- Стальные шаровые краны «Бивал» в редуцированном исполнении: КШТ DN 15–500, PN 1,6/2,5/4,0 МПа, t<sub>макс.</sub> +200 °C; КШГ (для природного газа), DN 15–500, PN 1,6/2,5/4,0 МПа, t<sub>макс.</sub> +80 °C
- Стальные шаровые краны «Бивал» в полнопроходном исполнении: КШТ DN 15–1200, PN 1,6/2,5/4,0 МПа, t<sub>макс.</sub> +200 °C; КШГ DN 15–1200, PN 1,6/2,5/4,0 МПа, t<sub>макс.</sub> +80 °C
- Стальные шаровые краны «Бивал» КШТ DN 15–1200, PN 2,5/4,0 МПа с удлиненным штоком для бесканальной прокладки
- Стальные шаровые краны «Бивал» КШГ DN 15–1200, PN 2,5/4,0 МПа с удлиненным штоком и изоляцией усиленного типа
- Стальные шаровые краны «Бивал» в хладостойком исполнении, КШТ t = -60...+200 °C, КШГ t = -60...+80 °C
- Стальные шаровые краны «Бивал» КШГ DN 20–500, PN 1,6 МПа с изолирующей вставкой ВЭИ DN 20–500, PN 1,6 МПа
- Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации
- Управление: рукоятка, механический редуктор, приводы пневматические и электрические

### Преимущества:

- Соответствует требованиям СДС ГАЗСЕРТ (сертификаты № ЮАЧ1.RU.1409.B00002, № ЮАЧ1.RU.1409.B00003).
- Срок эксплуатации более 25 лет, свыше 25 000 циклов открытия-закрытия
- Класс герметичности А (ГОСТ 9544-2015)
- 100 % тестируирование каждого произведенного шарового крана на прочность корпуса и герметичность в соответствии с ГОСТ 21345-2005
- Полный технологический цикл производства стальных шаровых кранов до DN 1200
- Современный автоматизированный парк станков и оборудования, включая сварочные аппараты, стенды тестирования и контроля

**Каталоги:** «Стальные шаровые краны «Бивал»», «Стальные шаровые краны «Бивал» для газораспределительных систем», «Оборудование для нефтегазовых систем»

**Применение:** системы тепло-, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, для минеральных масел



## Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» (Торговый Дом АДЛ, Россия)

- Дисковые поворотные затворы «Гранвэл», DN 25–1600, PN 1,0/1,6/2,5 МПа. Возможны исполнения в стальном и нержавеющем корпусе. Типы присоединений: межфланцевое, фланцевое, с резьбовыми проушинами трубопроводов
- Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» с удлиненным штоком для канальной и бесканальной прокладки
- Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» для систем пожаротушения, DN 50–300, PN 1,6/2,5 МПа. Возможно исполнение с концевыми выключателями
- Управление: рукоятка, механический редуктор, приводы пневматические и электрические

### Преимущества:

- Соответствуют требованиям СДС Газсерт (сертификат № ЮАЧ1.RU.1405.H00008)
- Класс герметичности А (ГОСТ 9544-2015)
- Сменное седловое уплотнение
- Широкая область применения в зависимости от материалов диска и седлового уплотнения. Корпус затвора с рабочей средой не контактирует
- Тестирование каждого произведенного затвора
- Малый вес и строительная длина
- Низкая стоимость установки и обслуживания

**Каталоги:** «Трубопроводная арматура общепромышленного применения»

**Применение:** системы тепло-, водоснабжения, пожаротушения, охлаждения, природного газа, технологические процессы в различных отраслях промышленности



## Шкафы управления «Грантор» (Торговый Дом АДЛ, Россия)

### Шкафы управления с релейным регулированием

- Выпускаются для управления группой от 1 до 6 насосов. Применяются с циркуляционными, повысительными, скважинными, подпиточными и другими типами насосов
- Имеется модификация с мягкими пускателями для предотвращения гидравлических ударов

### Шкафы управления с частотным регулированием

- Выпускаются для управления группой от 1 до 6 насосов
- Выпускаются серии с одним преобразователем частоты и с преобразователями частоты для каждого электродвигателя
- Обеспечивают точное поддержание заданных параметров системы при минимальных потерях в двигателе
- Экономия электроэнергии до 70 % от мощности двигателя

### Шкафы управления по уровням

- Выпускаются для управления дренажными, канализационными насосами, КНС, станциями подъема, водозаборными емкостями
- Возможность различных климатических исполнений: УХЛ1 (уличное), УХЛ2, УХЛ4

## СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисные центры АДЛ — это сертифицированные инженеры, прошедшие обучение на заводах-производителях и осуществляющие гарантийный и постгарантийный ремонт всех линеек оборудования, производимого и поставляемого АДЛ. Обслуживание/ремонт оборудования может производиться как на объекте заказчика, так и в сервисных центрах компании АДЛ.

Контактную информацию о сервисных центрах вашего региона вы сможете найти на [www.adl.ru](http://www.adl.ru).

Мы осуществляем продажу запасных частей для ремонта оборудования клиентам компании и сервисным партнерам для всего спектра поставляемого оборудования в течение не менее пяти лет после поставки оборудования. Достаточный складской запас деталей и расходных материалов для основных позиций оборудования гарантирует сжатые сроки выполнения обслуживания/ремонта.



**АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем**

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | [info@adl.ru](mailto:info@adl.ru) | [www.adl.ru](http://www.adl.ru) | **Интернет-магазин: [www.valve.ru](http://www.valve.ru)**

# Содержание

Краткая информация о компании АДЛ.....	4
<b>Расширительные баки «Гранлевел» для систем отопления и охлаждения .....</b>	<b>6</b>
Модели и размеры расширительных баков для систем отопления и охлаждения.....	8
<b>Расширительный бак «Гранлевел» тип НМ с незаменяемой мембраной .....</b>	<b>9</b>
Исполнение подвесное, рабочее давление 0,6 МПа .....	9
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 0,6 МПа, объем 35–80 л .....	9
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 0,6 МПа, объем 100–1000 л .....	10
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа .....	10
<b>Раширитильный бак «Гранлевел» тип М с заменяемой мембраной.....</b>	<b>11</b>
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа, резьбовое присоединение.....	11
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 МПа, резьбовое присоединение.....	11
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа, фланцевое присоединение .....	12
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа, резьбовое присоединение.....	12
<b>Расширительные баки «Гранлевел» для систем водоснабжения .....</b>	<b>13</b>
<b>Раширитильный бак «Гранлевел» тип А с заменяемой мембраной .....</b>	<b>14</b>
Исполнение горизонтальное, рабочее давление 1,0 МПа.....	14
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа, резьбовое присоединение .....	14
<b>Гидроаккумулятор «Гранлевел» тип А с заменяемой мембраной.....</b>	<b>15</b>
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 МПа, резьбовое присоединение .....	15
<b>Расширительные баки Airfix .....</b>	<b>16</b>
Расширительный бак Airfix RP/RP-D с заменяемой мембраной, рабочее давление 1,0 МПа, объем 140–500 л .....	16
Расширительный бак Airfix R с незаменяемой мембраной, рабочее давление 1,0 МПа, объем 8–80 л .....	17
<b>Автоматическая установка заполнения и поддержания давления «ГРАНЛЕВЕЛ» .....</b>	<b>19</b>
Маркировка .....	19
Автоматическая установка поддержания давления «Гранлевел» (управление с помощью насосов).....	19
Назначение установки.....	19
Основные элементы.....	21
Шкаф управления «Грантор» .....	22
Методика подбора.....	35
<b>Приложение .....</b>	<b>36</b>
Диаграмма температурного расширения воды .....	36
Диаграмма температурного расширения смеси воды и этиленгликоля .....	36
Диаграммы подбора блока управления .....	37
Определение объема системы.....	39
Настройка предохранительного клапана .....	39
Опросный лист .....	40

## Краткая информация о компании АДЛ

### АДЛ основана в 1994 году в Москве

АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок оборудования для инженерных систем для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности.

### Производственный комплекс

В 2002 году открыта первая очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский район, Московская область). 2009 год — запущены мощности второго цеха с полным циклом производства стальных шаровых кранов. Также в 2009 году состоялось открытие логистического комплекса, оборудованного системой WMS.

2014 год — старт работы второго складского логистического комплекса в Коломне.

2022 год — открытие третьей очереди Завода АДЛ.

В 2025 году открыт четвертый корпус Завода АДЛ площадью более 9 500 кв. м., а также третий логистический корпус площадью 17 500 кв.м. АДЛ активно участвует в программе импортозамещения с 2015 года. Главная цель импортозамещения — ускорить поставки комплектующих материалов для строительства газо-распределительных сетей. Производственные мощности АДЛ — это отечественные станки высокой производительности. В оборудовании использованы только российские комплектующие, что позволяет изготавливать его в кратчайшие сроки.

### АДЛ — в основе успешных проектов

Наша миссия — работать для того, чтобы наши партнеры и заказчики могли успешно воплотить в жизнь свои проекты в любых отраслях промышленности, в любых регионах нашей страны и за ее пределами, а миллионы конечных потребителей получили качественные услуги и продукты.

Мы прилагаем все усилия для обеспечения комфорта как в работе проектных, монтажных и эксплуатационных служб, работающих с нашим оборудованием, так и непосредственно потребителей, которые получают тепло, воду, газ.

Высокое качество производимого оборудования и современные решения нашей компании являются гарантами успешной реализации различных проектов: от небольших гражданских объектов до элитных высотных сооружений, от котельных малой мощности до ТЭЦ, от инженерных систем частных домов до технологических процессов гигантов нефтехимической, энергетической, газовой, пищевой, metallurgical и других отраслей промышленности. Учитывая положительную репутацию АДЛ и широкое применение оборудования на социально-значимых объектах, наша компания включена в реестр системообразующих предприятий, деятельность которых является критически важной для обеспечения экономики нашей страны и реализации государственной программы импортозамещения России!

### Сделано в АДЛ\*

«Сделано в АДЛ» — девиз всей линейки оборудования, производимого нашей компанией, означающий неизменно высокое качество, не уступающее известным мировым аналогам, а также гордость и ответственность компании за реализованные продукты и решения:

- стальные шаровые краны «Бивал», BV;
- дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
- 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;
- блочные индивидуальные тепловые пункты «Гранбтп»;
- балансировочные клапаны «Гранбаланс»;
- гидравлические стрелки «Гранконнект»;



- сепараторы воздуха «Гранэйр»;
- задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;
- установки поддержания давления, расширительные баки и гидроаккумуляторы «Гранлевел»;
- регулирующие клапаны и воздухоотводчики «Гранрег»;
- предохранительные клапаны «Прегран»;
- обратные клапаны «Гранлок»;
- фильтры IS;
- сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;
- конденсатоотводчики «Стимакс»;
- конденсатные насосы «Стимпамп»;
- установки сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;
- запорные вентили «Гранвент»;
- футерованная арматура «Гранфлуид»;
- насосные установки «Гранфлоу»;
- шкафы управления «Грантор»;
- преобразователи частоты, устройства плавного пуска «Грандрейв»;
- центробежные, вертикальные, дренажные и циркуляционные насосы «Гранпамп»;
- реле контроля «Гранконтрол».
- Футерованная арматура «Гранфлуид»
- Шиберные затворы «Гранокс»
- Указатели уровня «Стимлевел»

АДЛ — представитель ряда известных производителей:

- трубопроводная арматура — Sigeval, Flamco, Auma и др.
- электрооборудование — CG Drives & Automation (Emotron).
- КИПиА — Tork, müller со-ах.

### Стандарты качества\*\*

В составе производственного комплекса АДЛ работает собственная аттестованная лаборатория технического контроля выпускаемых изделий. Каждый произведенный продукт проходит контроль качества и имеет полный комплект необходимой разрешительной документации в соответствии с действующими нормами и правилами. Система менеджмента качества ООО «Торговый Дом АДЛ» сертифицирована по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Сертификат № РОСС RU.31643.04CBC0. ОС.07.095 действителен для следующих областей: проектирование, производство и поставки трубопроводной арматуры, парового оборудования, электрооборудования, насосного оборудования, автоматики. Кроме того, оборудование АДЛ имеет и специальные сертификаты соответствия техническим требованиям. Так например, противопожарное оборудование сертифицировано по действующему регламенту ТР ЕАЭС 043/2017, а оборудование для газовой промышленности по системе стандарта «ИНТЕРГАЗСЕРТ», что дает предприятию статус одобренного поставщика ПАО «Газпром». С 2025 года шаровые краны «Бивал» получили отличительный знак «Сделано в России».

\* ООО «Торговый Дом АДЛ».

\*\* Сертификаты и разрешительные документы в том числе выданы и на производителя оборудования ООО «Торговый Дом АДЛ».



## Краткая информация о компании АДЛ

### Референс-лист

За долгое время работы мы накопили бесценный опыт. Высокое качество, надежность и эффективность предлагаемых нами инженерных решений были подтверждены в условиях реальной эксплуатации на тысячах объектов по всей России, среди которых можно выделить:

- **предприятия ЖКХ и энергетической промышленности:**  
Бокаревский водозаборный узел, водоканал Екатеринбурга, водоканал Санкт-Петербурга, Мосводоканал, МОСГАЗ, МОЭК, Уфаводоканал, Богучанская ГРЭС и многочисленные ТЭЦ;
- **гиганты нефтегазовой промышленности:**  
Криогенмаш, Лукойл, Сибур, Таманьнефтегаз, Татнефть, Транснефть;
- **крупные пищевые предприятия:**  
Балтика, Кампомос, Останкино, Черноголовка, Балаевский, У Пальчика, Фосагро;
- **крупнейшие проектные организации:**  
ГазЭнергоПроект, Метрополис, Мосгражданпроект, Мосгипротранс, Моспроект, Моспроект-2 им. М.В. Порохина, НАТЭК-Энерго Проект, НПО Термэк, Омскгражданпроект, ЦНИИЭП инженерного оборудования, Южный проектный институт, ПИ «Арена».



### Сервисное и гарантийное обслуживание

Мы осуществляем сервисное и гарантийное обслуживание всех ли- неек поставляемого и производимого оборудования. Более 30 сер-висных центров АДЛ успешно работают на всей территории России.

### Техническая и информационная поддержка

Последние версии каталогов по любому интересующему вас оборудованию вы можете найти на сайте [www.adl.ru](http://www.adl.ru).

На нашем сайте вы всегда можете ознакомиться с прайс-листами и CAD библиотекой (2D, 3D, Revit), а также заполнить опросные листы для подбора оборудования. Если у вас возникли вопросы — позвоните нам, инженеры компании будут рады помочь.



\* ООО «Торговый Дом АДЛ».

\*\* Сертификаты и разрешительные документы в том числе выданы и на производителя оборудования ООО «Торговый Дом АДЛ».



## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «ГРАНЛЕВЕЛ» ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

### Применение

Расширительные баки предназначены для установки в закрытых системах отопления и охлаждения с целью компенсации температурных расширений теплоносителя.

### Принцип работы расширительного бака (на примере системы отопления)

В случае установки в закрытой системе отопления расширительные баки «Гранлевел» типа НМ и М позволяют компенсировать повышение объема воды, вызванное изменением температуры, избегая превышения допустимых пределов давления в контуре.

### Заполнение системы

Между мембраной и стенкой бака существует камера воздуха (обычно азота), в которой первоначально уже установлено предварительное давление. Давление воздуха внутри бака плотно прижимает диафрагму к водяной части бака. Расширительный бак не заполнен водой. Давление газа равно предварительному давлению в расширительном баке.

### Работа системы

При возрастании температуры теплоносителя в системе объем расширения нагреваемого теплоносителя, поступающего в бак, раздвигает мембранны, и воздух сжимается. Расширительный бак частично заполнен водой. Давление газа равно рабочему давлению системы в месте установки расширительного бака.

### Максимальное давление в расширительном баке

Расширительный бак заполнен водой до максимума. Газ занимает минимальный объем. Давление газа равно максимальному давлению системы.



### Расширительный бак при избыточном давлении

При превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, через который сбрасываются излишки воды.

Когда температура теплоносителя в системе снижается, газ вследствие избыточного давления «выдавливает» теплоноситель обратно в систему. Это позволяет системе поддерживать давление для того, чтобы оно не выходило за допустимые пределы, при этом выбор бака и его размеров должен быть правильным.

### Замечания по установке и сборке

1. Рекомендуется размещать расширительный бак «Гранлевел» тип НМ и М на обратном трубопроводе, как можно ближе к котлу и перед всасывающим патрубком насоса. Если температура теплоносителя будет более +75°C в кратковременном режиме, необходимо устанавливать промежуточную емкость.
2. Расширительный бак устанавливается перед всасывающим патрубком насоса.
3. Расширительный бак «Гранлевел» тип НМ и М должен быть установлен в защищенном месте, достаточно просторном для того, чтобы был облегчен доступ и осмотр бака.
4. Помимо расширительного бака обязательно должны быть установлены предохранительный клапан и манометр. Предохранительный клапан подключается непосредственно к котлу или на трубопроводе, как можно ближе к баку в самой высокой точке системы.
5. Необходимо избегать прямых солнечных лучей, воздействующих на расширительный бак для защиты мембраны от возможного перегрева.
6. При наличии нескольких теплообменников в системе расширительные баки рассчитываются на объем воды каждого котла и подключаются к ним через отсечной клапан. На обратном трубопроводе устанавливаются один или несколько расширительных баков, которые рассчитываются на объем воды всей системы.

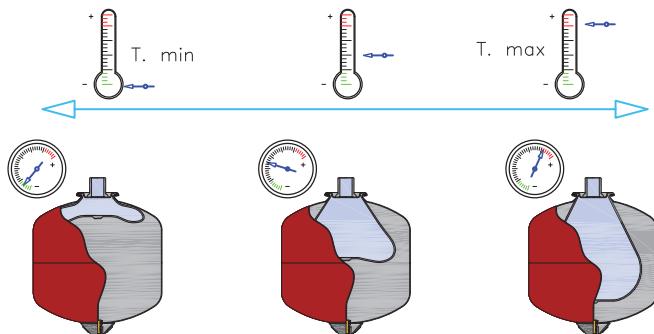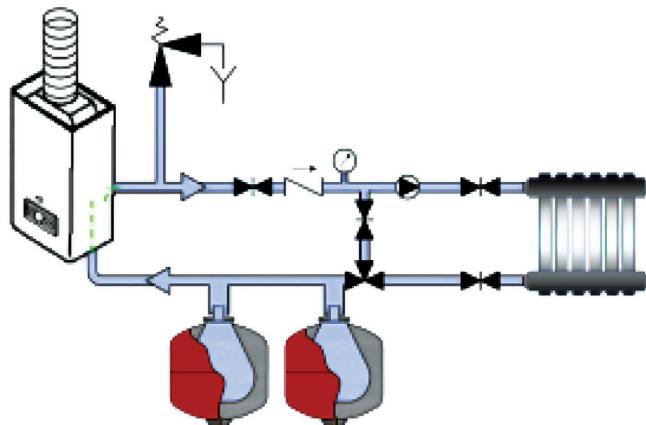

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «ГРАНЛЕВЕЛ» ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

### Подбор расширительного бака «Гранлевел» тип НМ и М

Подбор расширительного бака «Гранлевел» для закрытых систем производится в зависимости от общего объема воды в системе, коэффициента расширения жидкости (прирост объема %), максимальной рабочей температуры и максимального давления в системе.

#### Необходимые параметры системы

$V_{\text{сист.}}$ : общий объем системы (котел, трубопроводы, радиаторы и т.д.);

$K_{\text{расш.}}$ : коэффициент температурного расширения жидкости принимается при нагреве (охлаждении) жидкости от +10°C (принимается, что система заполняется при температуре +10°C) до средней температуры системы. Для определения этого коэффициента используется таблица или диаграмма, приведенные ниже;

$K_{\text{зап.}}$ : коэффициент заполнения бака показывает максимальный объем жидкости (в процентах от полного объема расширительного бака), который может вместить расширительный бак. Все давления в формуле измеряются в абсолютных единицах.

$$K_{\text{зап.}} = 1 - \frac{P_{\text{предв.}} + 1}{P_{\text{макс.}} + 1}$$

$V_{\text{расш.}}$ : объем расширения — объем жидкости, вытесняемой из системы при ее нагреве от +10°C до средней температуры системы.

$$V_{\text{расш.}} = V_{\text{сист.}} \times K_{\text{расш.}}$$

$P_{\text{предв.}}$ : предварительное давление расширительного бака (минимальное значение 0,1 МПа) — давление газа в газовой камере пустого расширительного бака при комнатной температуре. Предварительное давление подбирается равным статическому давлению столба теплоносителя в системе. Таким образом, до введения системы в эксплуатацию давление газа в баке компенсирует статическое давление столба жидкости, в результате чего мембрана бака находится в равновесии, при этом бак еще не заполнен;

$$P_{\text{предв.}} = \left( \frac{H_{\text{ст.}}}{10} \right)$$

$H_{\text{ст.}}$ : статическая высота. Высота столба жидкости в системе, находящегося над баком. Один метр водяного столба создает давление 0,01 МПа;

$P_{\text{макс.}}$ : максимальное рабочее давление в месте установки расширительного бака:

Расширительный бак должен быть подобран с тем же или большим объемом, что и в расчете.

$$V = \frac{1,25 \times V_{\text{расш.}}}{K_{\text{зап.}}}$$

#### Определение коэффициента расширения воды с содержанием этиленгликоля при ее нагреве от +10°C до средней температуры системы

$t, (^{\circ}\text{C})$	$K_{\text{расш.}}$ (содержание гликоля 0%)	$K_{\text{расш.}}$ (содержание гликоля 20%)	$K_{\text{расш.}}$ (содержание гликоля 40%)
10	0,04	0,64	1,28
20	0,18	0,82	1,46
30	0,44	1,08	1,72
40	0,78	1,43	2,07
50	1,21	1,85	2,49
60	1,71	2,35	2,99
70	2,27	2,92	3,56
80	2,90	3,54	4,18
90	3,59	4,23	4,87
100	4,34	4,99	5,63

#### Пример подбора расширительного бака «Гранлевел» тип НМ и М

Исходные данные	Расчет	
Объем воды в системе: $V_{\text{сист.}}$ 1200 л	Коэффициент расширения (определяем по рис.1) $K_{\text{расш.}}$ 2,9%	
Рабочая среда: вода (содержание гликоля 0%)	$V_{\text{расш.}} = 1200 \times 2,9 / 100 = 34,8$ л	
Температура: $t^{\circ} +90/70^{\circ}\text{C}$ ( $t$ cp. $+80^{\circ}\text{C}$ )	Предварительное давление бака:	$P_{\text{пр.}} = 1 \text{ бар} + 0,1 \text{ МПа}$
Статическая высота $H(m)$ : 10 м	Коэффициент заполнения бака:	$K_{\text{зап.}} = 1 - \frac{1 + 1}{3 + 1} = 0,5$
Максимальное рабочее давление ( $P_{\text{макс.}}$ ): 0,3 МПа	Объем расширительного бака:	$V \geq \frac{1,25 \times 34,8}{0,5} = 87$ л
Бойлер установлен в подвале	Рекомендация: 1 бак Гранлевел тип НМ 100/1,5–6	



АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

| info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

| www.adl.ru

| Интернет-магазин: www.valve.ru

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «ГРАНЛЕВЕЛ» ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

### Модели и размеры расширительных баков для систем отопления и охлаждения

#### Расширительный бак «Гранлевел» тип НМ

Расширительные баки «Гранлевел» тип НМ имеют неразборную конструкцию и незаменяемую мембрану.

«Гранлевел» тип НМ представляет собой стальной расширительный бак с мембраной, в котором мембрана делит бак на две камеры.

Первая камера — «воздушная» (1, Рис. 1), заполненная газом (обычно азотом), вторая — «водная» (2), куда поступает теплоноситель из системы. Ниппель (3), установленный на расширительном баке, регулирует давление воздуха в воздушной камере.

Расширительные баки «Гранлевел» тип НМ нельзя устанавливать в открытых системах, а также в системах, в которых теплоноситель содержит углеводороды. Поступление кислорода в отопительный контур или закрытую систему охлаждения должно быть сведено к минимуму.

#### Применение

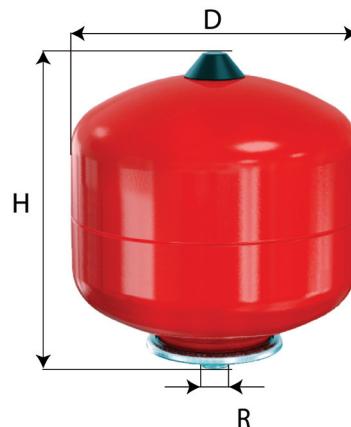
Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения (закрытые системы).



Рис. 1 Мембранные расширительные баки «Гранлевел»

**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП НМ С НЕЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение подвесное, рабочее давление 0,6 МПа****Параметры**


- Температура рабочей среды: -10... +70°C.
- Максимальное давление: 0,6 МПа.
- Мембрана — резина EPDM.
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Предварительное давление газа в газовой камере: 0,15 МПа.
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере: 0,4 МПа.
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 63%.
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе снизу.
- Может использоваться совместно с консолью.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип HM8/1,5–6	KU01A441640	8	0,6	235	261	2,1	3/4
«Гранлевел» тип HM12/1,5–6	KU01A441641	12	0,6	235	351	2,3	3/4
«Гранлевел» тип HM18/1,5–6	KU01A441642	18	0,6	290	357	3,2	3/4
«Гранлевел» тип HM25/1,5–6	KU01A441643	25	0,6	290	463	4	3/4

**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 0,6 МПа, объем 35–80 л****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +70°C.
- Максимальное давление: 0,6 МПа.
- Мембрана — резина EPDM.
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Предварительное давление газа в газовой камере 0,15 МПа.
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере: 0,4 МПа.
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 63%.
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе снизу.

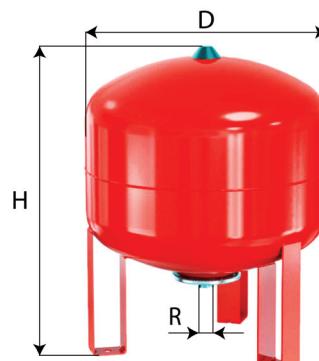**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип HM/35-1,5-6	KU01A441644	35	0,6	390	496	6,1	3/4
«Гранлевел» тип HM50/1,5–6	KU01A441645	50	0,6	390	620	9,8	3/4
«Гранлевел» тип HM80/1,5–6	KU01A441646	80	0,6	390	864	13,8	3/4



**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП НМ С НЕЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 0,6 МПа, объем 100–1000 л****Параметры**


- Температура рабочей среды: -10... +70°C.
- Максимальное давление: 0,6 МПа.
- Мембрана — синтетический каучук SBR.
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Предварительное давление газа в газовой камере 0,15 МПа.
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере: 0,4 МПа.
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
  - 110–600 л — 63%;
  - 800–1000 л — 50%.
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе сверху.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип HM110/1,5–6	KU01A441647	110	0,6	484	780	23,8	1
«Гранлевел» тип HM140/1,5–6	KU01A441648	140	0,6	484	950	25,3	1
«Гранлевел» тип HM200/1,5–6	KU01A441649	200	0,6	484	1296	38,1	1
«Гранлевел» тип HM300/1,5–6	KU01A441650	300	0,6	600	1330	56,9	1
«Гранлевел» тип HM425/1,5–6	KU01A441651	425	0,6	790	1176	79,4	1
«Гранлевел» тип HM500/1,5–6	KU01A584346	500	0,6	790	1320	78,5	1
«Гранлевел» тип HM600/1,5–6	KU01A441652	600	0,6	790	1540	92,9	1
«Гранлевел» тип HM800/1,5–6	KU01A441653	800	0,6	790	1890	126,9	1
«Гранлевел» тип HM1000/1,5–6	KU01A441654	1000	0,6	790	2270	145,9	1

**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +70°C.
- Максимальное давление: 1,0 МПа.
- Мембрана — синтетический каучук SBR.
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Предварительное давление газа в газовой камере 0,3 МПа.
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере: 0,6 МПа.
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
  - 110–600 л — 63%;
  - 800–1000 л — 50%.
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе сверху.

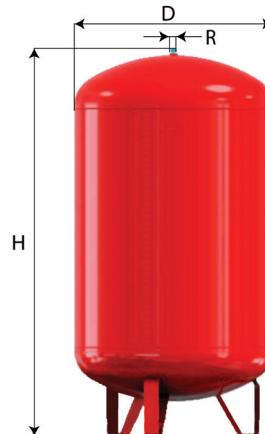
**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип HM110/3,0–10	KU01A441655	110	1,0	484	780	38,5	1
«Гранлевел» тип HM140/3,0–10	KU01A441656	140	1,0	484	950	44,6	1
«Гранлевел» тип HM200/3,0–10	KU01A441657	200	1,0	484	1296	49,3	1
«Гранлевел» тип HM300/3,0–10	KU01A441658	300	1,0	600	1330	73,7	1
«Гранлевел» тип HM425/3,0–10	KU01A441659	425	1,0	790	1176	105,5	1
«Гранлевел» тип HM 500 / 3 – 10	KU01A584423	500	1,0	790	1320	111	1
«Гранлевел» тип HM600/3,0–10	KU01A441660	600	1,0	790	1540	132	1
«Гранлевел» тип HM800/3,0–10	KU01A441661	800	1,0	790	1890	181,8	1
«Гранлевел» тип HM1000/3,0–10	KU01A441662	1000	1,0	790	2270	211	1



**РАШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП М С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, резьбовое присоединение****Параметры**


- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление : 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки объёмом от 100л изготавливаются в комплекте с манометром;
- Расширительные баки объёмом 50–300 л — тип присоединения: внешняя резьба;
- Расширительные баки объёмом 500–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 50–1000 л — 50%.

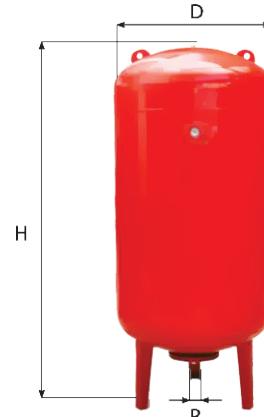**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M50/4-10	FK01A633749	50	1,0	350	640	6,8	1"
Гранлевел тип M60/4-10	FK01A635517	60	1,0	350	720	7,8	1"
Гранлевел тип M80/4-10	FK01A633754	80	1,0	425	820	10,5	1"
Гранлевел тип M100/4-10	FK01A633756	100	1,0	425	1000	13	1"
Гранлевел тип M150/4-10	FK01A633757	150	1,0	570	1000	21,1	1"
Гранлевел тип M200/4-10	FK01A633759	200	1,0	570	1100	24	1"
Гранлевел тип M300/4-10	FK01A633761	300	1,0	630	1150	35	1 1/4"
Гранлевел тип M500/4-10	FK01A635223	500	1,0	740	1520	62	1 1/4"
Гранлевел тип M750/4-10	FK01A633765	750	1,0	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-10	FK01A633307	1000	1,0	800	2200	115	2"

**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 Мпа, резьбовое присоединение****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление : 1,6 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 1,0 Мпа, давление 0,6–1,0 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Расширительные баки 750–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 750–1000 л — 50%.

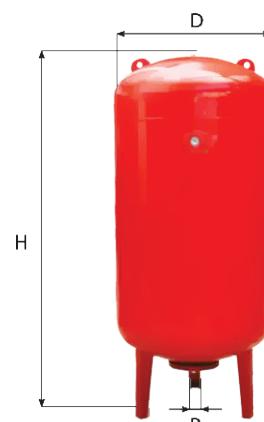**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M750/4-16	FK01A633772	750	1,6	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-16	FK01A633778	1000	1,6	800	2200	115	2"



**АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ**  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

www.adl.ru

Интернет-магазин: www.valve.ru

**РАШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП М С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, фланцевое присоединение****Параметры**


- Температура рабочей среды: -10... +75°C;
- Максимальное давление: 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,15 Мпа;
- Мембрана бутилкаучук;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 1200–8000 л — 70%.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, фланец Ø
Гранлевел тип M1200/1,5-10	FK01A403170	1200	1,0	1012	2335	371	Ду 80
Гранлевел тип M1600/1,5-10	FK01A402465	1600	1,0	1012	2860	448	Ду 80
Гранлевел тип M2000/1,5-10	FK01A402659	2000	1,0	1212	2610	490	Ду 80
Гранлевел тип M2800/1,5-10	FK01A401902	2800	1,0	1212	3210	597	Ду 80
Гранлевел тип M3500/1,5-10	FK01A403173	3500	1,0	1212	3970	740	Ду 80
Гранлевел тип M4000/1,5-10	FK01A512449	4000	1,0	1512	3420	797	Ду 80
Гранлевел тип M5000/1,5-10	FK01A403174	5000	1,0	1512	3885	923	Ду 80
Гранлевел тип M6700/1,5-10	FK01A459238	6700	1,0	1512	4870	1145	Ду 80
Гранлевел тип M8000/1,5-10	FK01A423311	8000	1,0	1512	5580	1290	Ду 80

**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, резьбовое присоединение****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +75°C;
- Максимальное давление: 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,15 Мпа;
- Мембрана бутилкаучук;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 1200–8000 л — 70%.

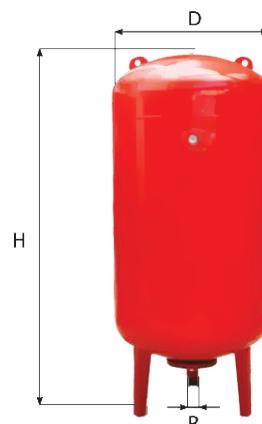**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	"Макс. раб. давление, (МПа) "	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение
Гранлевел тип M1200/1,5-10	FK01A707190	1200	1,0	1012	2130	360	2"
Гранлевел тип M1600/1,5-10	FK01A707191	1600	1,0	1012	2630	435	2"
Гранлевел тип M2000/1,5-10	FK01A707193	2000	1,0	1212	2425	477	2"
Гранлевел тип M2800/1,5-10	FK01A707195	2800	1,0	1212	3035	584	2 1/2"
Гранлевел тип M3500/1,5-10	FK01A707196	3500	1,0	1212	3835	727	2 1/2"
Гранлевел тип M4000/1,5-10	FK01A707197	4000	1,0	1512	3130	784	3"
Гранлевел тип M5000/1,5-10	FK01A707198	5000	1,0	1512	3700	910	3"
Гранлевел тип M6700/1,5-10	FK01A707200	6700	1,0	1512	4725	1134	4"
Гранлевел тип M8000/1,5-10	FK01A707201	8000	1,0	1512	5315	1277	4"



## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «ГРАНЛЕВЕЛ» ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Применение

Расширительные баки (гидроаккумуляторы) «Гранлевел» тип А предназначены для установки в открытых системах горячего и холодного водоснабжения с целью предотвращения гидроудара, для резервного накопления воды и защиты насосов от частого включения/выключения. Гидроаккумуляторы обеспечивают оптимальное водоснабжение жилищных комплексов и сельского хозяйства.

Рабочая жидкость в мембранным баке отделена от газовой полости с помощью высокопрочной резиновой мембраны.

Абсолютно водонепроницаемая заменяемая мембрана (1, Рис. 2) изготовлена из синтетической резины EPDM, которая сохраняет постоянную изоляцию воздушной камеры от камеры бака, заполненной водой, таким образом исключая возможность коррозии внутренней металлической поверхности бака или растворения воздуха в воде.

Ниппель (2), установленный на расширительном баке, регулирует давление воздуха в воздушной камере.

### Подбор расширительных баков «Гранлевел» для открытых систем

Подбор расширительного бака «Гранлевел» тип А производится в зависимости от среднего расхода воды через насос, максимальной частоты пусков насоса в час и значения давления насоса в момент старта/останова.

Необходимые параметры системы:

$Q$  — средний расход воды через насос (л/мин);

$Z_{\max}$ . — максимальная частота пусков насоса в час;

$P_{\text{ост.}}$  — значение давления насоса в момент останова (МПа);

$P_{\text{пуск.}}$  — значение давления насоса в момент пуска (МПа);

$P_{\text{предв.}}$  — значение предварительного давления (абсолютное):

$$P_{\text{предв.}} = P_{\text{пуск.}} - 0,02 \text{ МПа}$$

Полезный объем:

$$\Delta V = V \cdot \frac{P_{\text{ост.}} - P_{\text{пуск.}}}{P_{\text{ост.}}}$$

Объем бака:

$$\Delta V = 16,5 \cdot \frac{Q}{Z_{\max.}} \cdot \frac{P_{\text{ост.}} - P_{\text{пуск.}}}{\Delta V \cdot P_{\text{предв.}}}$$

Принимаем, что:

$$\Delta P = P_{\text{ост.}} - P_{\text{пуск.}}$$

### Расширительный бак «Гранлевел» тип А

Расширительные баки имеют заменяемую мембрану.

Гидроаккумулирующие баки изготавливаются в двух исполнениях — горизонтальном и вертикальном.

### Применение

Гидроаккумулирующий бак предназначен для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.

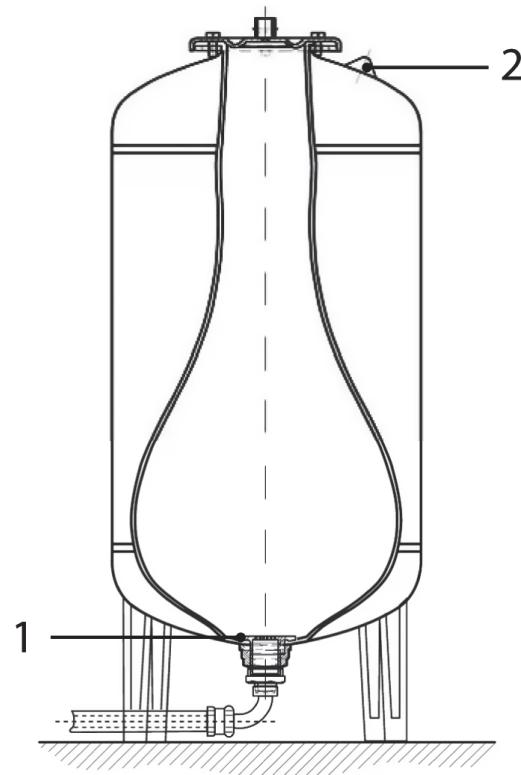


Рис. 2

### Пример подбора расширительного бака «Гранлевел» тип А

#### Исходные данные:

- Расход воды через насос: 300 л/мин (5 л/сек).
- Давление насоса в момент пуска:  $P_{\text{пуск.}}$  0,3 МПа.
- Давление насоса в момент останова:  $P_{\text{ост.}}$  0,6 МПа.
- Частота пусков насоса в час:  $Z_{\max.}$  12.

#### Расчет

Все давления в формулах измеряются в абсолютных единицах.

Объем бака:

$$\Delta P = P_{\text{ост.}} - P_{\text{пуск.}} = (0,6+0,1) - (0,3+0,1) = 0,3 \text{ МПа}$$

$$P_{\text{предв.}} = P_{\text{пуск.}} - 0,02 \text{ МПа} = (0,3+0,1) - 0,02 = 0,38 \text{ МПа}$$

$$\Delta V = 16,5 \cdot \frac{300}{12} \cdot \frac{(0,6+0,1) \cdot (0,3+0,1)}{0,3 \cdot 0,38} = 1013 \text{ л}$$

Полезный объем:

$$\Delta V = 1,013 \cdot \frac{7-4}{7} = 434 \text{ л}$$

Рекомендуемый бак: «Гранлевел» тип А1200/1,5–10.



АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП А С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение горизонтальное, рабочее давление 1,0 МПа****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +75°C;
- Максимальное давление: 1,0 МПа;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%;
- Предварительное давление газа: 0,15 МПа;
- Максимальное давление газа 0,4 МПа, давление 0,4–0,6 МПа закачивается поэтапно.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип A80/1,5-10-C	FJ01A564704	80	1,0	450	625	16	1

**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа, резьбовое присоединение****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление : 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки объёмом от 100л изготавливаются в комплекте с манометром;
- Гидроаккумуляторы объёмом 50–300 л — тип присоединения: внешняя резьба;
- Гидроаккумуляторы объёмом 500–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 50–1000 л — 50%.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс.раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба (R)
Гранлевел тип A50/4-10	FJ01A633794	50	1,0	350	640	6,8	1"
Гранлевел тип A60/4-10	FJ01A635233	60	1,0	350	720	7,8	1"
Гранлевел тип A80/4-10	FJ01A633793	80	1,0	425	820	10,5	1"
Гранлевел тип A100/4-10	FJ01A633222	100	1,0	425	1000	13	1"
Гранлевел тип A150/4-10	FJ01A635244	150	1,0	570	1000	21,1	1"
Гранлевел тип A200/4-10	FJ01A633789	200	1,0	570	1100	24	1"
Гранлевел тип A300/4-10	FJ01A635248	300	1,0	630	1150	35	1 1/4"
Гранлевел тип A500/4-10	FJ01A635249	500	1,0	740	1520	62	1 1/4"
Гранлевел тип A750/4-10	FJ01A635251	750	1,0	800	1780	93	2"
Гранлевел тип A1000/4-10	FJ01A635254	1000	1,0	800	2200	115	2"

**ГИДРОАККУМУЛЯТОР «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП А С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ****Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 Мпа, резьбовое присоединение****Параметры**

- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление: 1,6 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM;
- Максимальная концентрация гликоловой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Раширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Гидроаккумуляторы 750–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 750–1000 л — 50%.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
Гранлевел тип A750/4-16	FJ01A635530	750	1,6	800	1780	93	2"
Гранлевел тип A1000/4-16	FJ01A635531	1000	1,6	800	2200	115	2"



**АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ**  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ AIRFIX

### Расширительный бак Airfix RP/RP-D с заменяемой мембраной, рабочее давление 1,0 МПа, объем 140–500 л

#### Описание


Расширительные мембранные баки Airfix RP / RP-D предназначены для компенсации температурного расширения воды и поддержания давления в системах горячего водоснабжения, а также в системах хозяйствственно-бытового водоснабжения — для снижения количества включений насоса, демпфирования гидравлических ударов, для передачи воды потребителям в часы «пиковых» нагрузок.

#### Преимущества

- Фланцы с большим запасом прочности благодаря увеличенной толщине. Фланцы серии Airfix RP/RP-D не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды.
- Высококачественная сталь повышенной прочности, со специальной обработкой поверхности, гарантирующая защиту от коррозии в течение не менее 10 лет.
- Уникальные по форме европейские мембранны существенно увеличивают срок службы баков.
- Гарантия качества сварных соединений благодаря контролю шва неразрушающими методами (рентген).
- Качественный газовый клапан (ниппель) из Голландии с двойной герметизацией — исключение утечек газа, стабильная работа системы, меньшие затраты на обслуживание.
- Фланцы с большим запасом прочности благодаря увеличенной толщине.
- Безупречный внешний вид надолго благодаря многооперационной автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины порошкового покрытия.
- Индивидуальная, качественная упаковка с маркировкой для каждого бака.

#### Параметры

- Емкость: 140–500 л.
- Максимальное рабочее давление 10 бар.
- Максимально допустимая температура воды на мемbrane при длительной эксплуатации составляет +70°C.
- Минимально допустимая рабочая температура составляет +1°C.

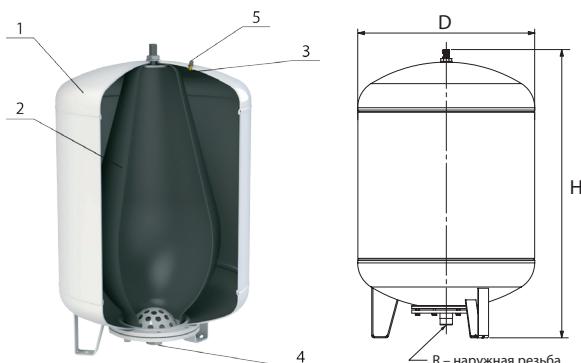

#### Спецификация

№	Деталь	Материал
1	Корпус бака, опоры (в баках напольного монтажа)	Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой краской серого цвета и белого цвета
2	Мембрана заменяемая	EPDM
3	Клапан газовый	Латунь
4	Подключение системы	Пластик
5	Защитный колпачок газового клапана, резьбового ниппеля	Пластик

#### Параметры RP, (мм)

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба R
Airfix RP 140	CE02A531980	140	1,0	484	969	44	1¼"
Airfix RP 200	CE02A531981	200	1,0	600	979	54	1¼"
Airfix RP 300	CE02A531982	300	1,0	600	1349	61	1¼"
Airfix RP 425	CE02A531983	425	1,0	790	1199	98	1¼"
Airfix RP 500	CE02A531984	500	1,0	790	1355	104	1¼"

#### Параметры RP-D, (мм)

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба R
Airfix RP-D 110	CE02A558587	110	0,8	484	803	44	1"
Airfix RP-D 140	CE02A558601	140	0,8	484	969	54	1"
Airfix RP-D 200	CE02A558602	200	0,8	600	979	61	1"
Airfix RP-D 300	CE02A558603	300	0,8	600	1349	98	1"

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ AIRFIX

### Расширительный бак Airfix R с незаменяемой мембраной, рабочее давление 1,0 МПа, объем 8–80 л

#### Описание

Расширительные мембранные баки Airfix R предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в системах горячего водоснабжения, а также в системах хозяйственно-бытового водоснабжения — для снижения количества включений насоса, демпфирования гидравлических ударов, для передачи воды потребителям в часы «пиковых» нагрузок.



#### Преимущества

- Надежные сварные соединения выполнены на автоматических сварочных аппаратах с применением сертифицированных материалов. При проверке соединений применяются также методы ультразвукового и радиографического не разрушающего контроля.
- Надежность корпуса подтверждена расчетом на прочность в соответствии с PED 97/23/EC («Оборудование, работающее под давлением»). Рассчитанная толщина металла корпуса гарантирует надежную защиту от проникающей коррозии.
- Конструкция и монтаж газового клапана предотвращают утечки предварительного давления и возможные повреждения
- Эпоксидное покрытие обеспечивает надежную защиту корпуса от воздействия окружающей среды
- Уникальная мембрана камерного типа из EPDM позволяет использовать в системах водоснабжения гарантуя отсутствие посторонних примесей и запахов. Усиленный пояс в месте крепления обеспечивает долгий срок эксплуатации бака.
- Фланцы из нержавеющей стали, которые гарантируют сохранение качества хозяйствен но-бытовой воды, отсутствие коррозии, примесей, запахов и других негативных факторов.



#### Параметры

- Емкость: 8–80 л.
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа.
- Максимально допустимая температура воды на мемbrane при длительной эксплуатации составляет +70°C.
- Минимально допустимая рабочая температура составляет –10°C.

#### Спецификация

№	Деталь	Материал
1	Корпус бака, опоры (в баках напольного монтажа)	Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой краской белого цвета, RAL 9010
2	Мембрана незаменяемая	EPDM
3	Клапан газовый	Латунь
4	Защитный колпачок газового клапана, резьбового ниппеля	Пластик
5	Фланец с ниппелем резьбовым/ниппель резьбовой	Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь




**РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ AIRFIX**

R от 8–25, 1,0 МПа



R от 35–80, 1,0 МПа

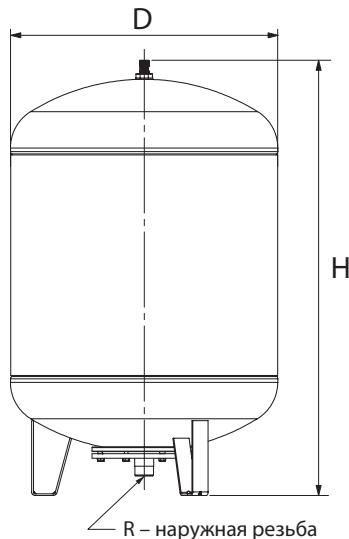
**Параметры R от 8–25, 1,0 МПа, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Исходное давление, (МПа)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба R
Airfix R 8	CE02A454644	8	0,4	1,0	235	261	2,9	¾"
Airfix R 12	CE02A454646	12	0,4	1,0	235	351	3,2	¾"
Airfix R 18	CE02A454653	18	0,4	1,0	290	357	4,5	¾"
Airfix R 25	CE02A454656	25	0,4	1,0	290	463	5,6	¾"

**Параметры R от 35–80, 1,0 МПа, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Исходное давление, (МПа)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба R
Airfix R 35	CE02A454660	35	0,4	1,0	390	496	8,9	¾"
Airfix R 50	CE02A454663	50	0,4	1,0	390	620	10,9	¾"
Airfix R 80	CE02A454665	80	0,4	1,0	390	864	15,4	¾"

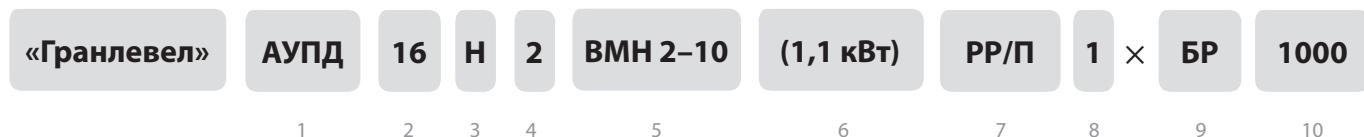

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Маркировка**

- 1 Автоматическая установка поддержания давления
- 2 Максимально допустимое избыточное давление, (бар)
- 3 Управление с помощью насосов
- 4 Количество насосов
- 5 Тип установки (серия насосов)

- 6 Тип регулирования (для АУПД на базе насосов)
 

РР/П	Релейное регулирование с плавным пуском
РР	Релейное регулирование
- 7 Количество баков
- 8 Тип баков
- 9 Объем каждого бака, (л)

**Примечание:**

Если необходимо предусмотреть станцию поддержания давления с функцией заполнения, в маркировке оборудования будет указано дополнительно «с функцией заполнения»  
Например, «Гранлевел» АУПД 16Н2 ВМН2-10 (1,1 кВт) РР/П1×БР1000 с функцией заполнения

**Автоматическая установка поддержания давления «Гранлевел» (управление с помощью насосов)****Применение**

АУПД «Гранлевел» используется для поддержания постоянного давления, заполнения систем отопления и охлаждения, компенсации температурных расширений, деаэрации и компенсации потерь теплоносителя в закрытых системах.

**Основные характеристики**

Объем бака	150–8000 л
Максимально допустимое избыточное давление	1,0/1,6 МПа
Максимально допустимое содержание этиленгликоля в теплоносителе	50%
Максимально допустимая рабочая температура, действующая на диафрагму	+70°C**
Максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления	+120°C

**Примечание:**

Функция заполнения является дополнительной функцией, о ее наличии необходимо запрашивать отдельно. Стандартно АУПД поставляется без данной функции.

Если температура системы в месте подключения установки превышает +70°C, необходимо использовать промежуточную емкость, которая обеспечивает охлаждение рабочей жидкости перед установкой.

**Назначение установки****Поддержание давления**

АУПД «Гранлевел» поддерживает требуемое давление в системе в узком диапазоне ( $\pm 0,02$  МПа) во всех режимах эксплуатации, а также компенсирует тепловые расширения теплоносителя в системах отопления или охлаждения.

В стандартном исполнении установка АУПД «Гранлевел» состоит из следующих частей:

- мембранный расширительный бак;
- блок управления;
- подсоединение к баку.

Вода и воздушная среда в баке разделены заменяемой мембраной из высококачественной бутиловой резины, которая характеризуется очень низкой газовой проницаемостью.



**АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ**  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

| info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

| www.adl.ru

| Интернет-магазин: www.valve.ru

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»

### Принцип действия

При нагреве теплоноситель в системе расширяется, что приводит к росту давления. Датчик давления фиксирует это повышение и посыпает калиброванный сигнал на блок управления. Блок управления, который с помощью датчика веса постоянно фиксирует значения уровня жидкости в баке, открывает соленоидный клапан, через который излишки теплоносителя перетекают из системы в мембранный расширительный бак (давление в котором равно атмосферному). По достижению заданного значения давления в системе соленоидный клапан закрывается и перекрывает поток жидкости из системы в расширительный бак.

При охлаждении теплоносителя в системе его объем уменьшается и давление падает. Если давление падает ниже установленного уровня, то блок управления включает насос. Насос работает до тех пор, пока давление в системе не поднимется до установленного уровня.

Постоянный контроль уровня воды в баке защищает насос от сухого хода, а также предохраняет бак от переполнения.

Если давление в системе выходит за рамки максимального или минимального, то, соответственно, срабатывает один из насосов или один из соленоидных клапанов.

Наличие интерфейса Modbus для управления и диспетчеризации (опция).

### Преимущества

В результате отработки конструкции и технологии производства АУПД «Гранлевел» имеет следующие преимущества:

1. Большая толщина стенки, которая обеспечивает:

- высокую коррозийную стойкость;
- высокий коэффициент запаса прочности по давлению;
- жесткость конструкции бака;
- низкие риски повреждения даже при нештатном механическом воздействии;
- стабильное качество сварного шва.

2. Минимальный уровень заполнения бака теплоносителем выше уровня заглушки для спуска воздуха насоса, что обеспечит 100% пролив и защиту насоса от работы в сухую.

### Деаэрация

Деаэрация в АУПД «Гранлевел» основывается на принципе понижения давления (дресселирования, Рис. 3). Когда теплоноситель под давлением входит в расширительный бак установки (беззапорный или атмосферный), способность газов растворяться в воде уменьшается. Воздух выделяется из воды и выводится через воздухоотводчик, установленный в верхней части бака (Рис. 4).

### Подпитка

Автоматическая подпитка компенсирует потери объема теплоносителя, происходящие из-за утечек и деаэрации. Система контроля уровня автоматически активирует функцию подпитки, когда требуется, и теплоноситель в соответствии с программой поступает в бак (Рис. 5).

Когда достигается минимальный уровень теплоносителя в баке (обычно 6%), соленоид на линии подпитки открывается.

Объем теплоносителя в баке будет увеличен до необходимого уровня (обычно 12%). Это предотвратит сухую работу насоса.

В установках используются импульсные расходомеры, подпитка отключается при достижении запрограммированного объема воды.




Рис. 3



Рис. 4






Рис. 5

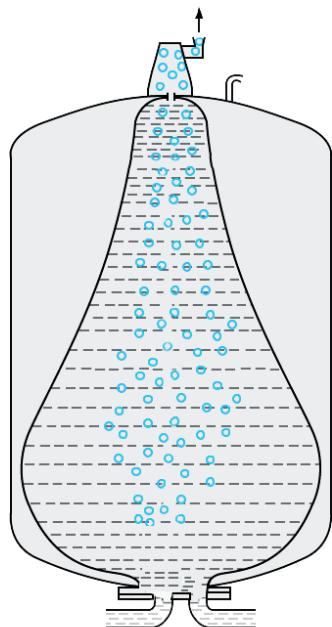

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»

### Основные элементы

1	Основной расширительный бак (атмосферный со встроенной заменяемой мембраной)
1.1	Воздухоотводчик
1.2	Связь с атмосферой для выравнивания давления в воздушной камере с атмосферным
1.3	Рым-болт
1.4	Нижний фланец бака
1.5	Регулятор высоты ножки бака
1.6	Датчик веса (заполнения)
1.7	Сигнальный провод
1.8	Слив конденсата из бака
2	Присоединения
2.1	Шаровый кран
2.2	Гибкие соединительные шланги
2.3	Г-образные трубы для подсоединения к баку
3	Блок управления
3.1	Напорная линия (шаровый кран)
3.2	Датчик давления
3.3	Многоступенчатый вертикальный насос с электродвигателем
3.4	Линия перепуска (шаровый кран)
3.5	Фильтр
3.6	Обратный клапан
3.7	Статический балансировочный клапан
3.8	Клапан предохранительный
3.9	Соленоидный клапан
3.10	Линия подпитки, состоящая из соленоидного клапана, расходомера, обратного клапана, фильтра и шарового крана
3.11	Реле давления
3.12	Автоматический воздушник насоса
3.13	Шкаф управления
3.14	Основание установки
3.15	Запорный клапан (шаровый кран)
3.16	Расходомер

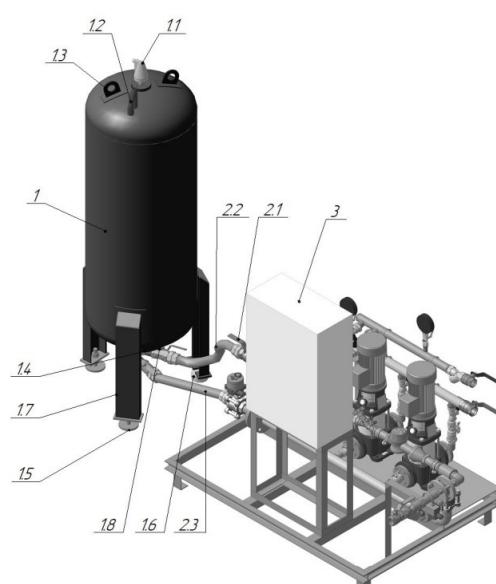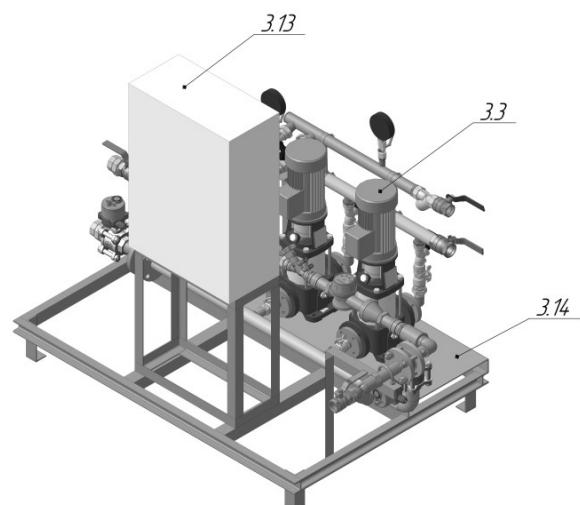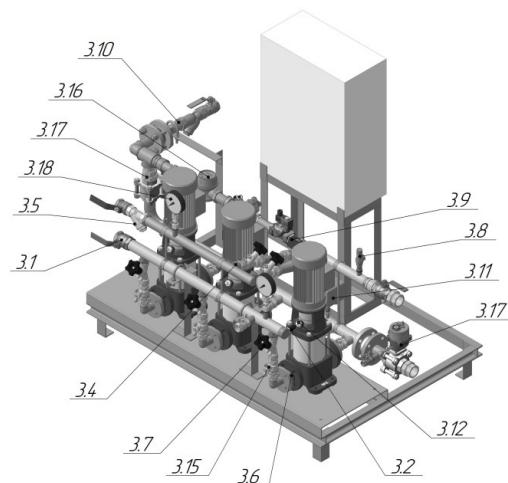

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»

### Шкаф управления «Грантор»

#### Назначение и основные функции

Комплектное устройство управления АЭП40-004-54КП-22Л, далее по тексту — шкаф управления, предназначен для управления автоматической установкой поддержания давления «Гранлевел».

В шкафу управления предусмотрены защиты электроприводов от перегруза, короткого замыкания и защита системы от потери, перекоса или неправильной последовательности фаз.


В состав шкафа управления входят:

- устройства плавного пуска;
- программируемый логический контроллер;
- автоматы защиты электродвигателей;
- контакторная аппаратура для тестовых пусков в ручном режиме и работы в аварийных режимах;
- прибор контроля последовательности фаз и защиты от их перекоса.

#### Шкаф управления обеспечивает

- Комплексную защиту электроприводов.
- Выбор режимов управления: автоматический или ручной.
- Автоматическое отключение электроприводов при пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности подключения фаз и автоматическое включение при ее появлении.
- Автоматическое взаимное резервирование электродвигателей.
- Дистанционную передачу сигнала аварии каждого электродвигателя (беспотенциальные контакты).
- Выбор режима работы: попеременный, один основной и один дополнительный, один основной и один резервный, параллельный.
- Плавный пуск и останов насосов.
- Визуальное отображение рабочего или аварийного состояния элементов системы на панели контроллера.
- Защита корпуса IP54.

В комплектацию шкафа управления входит свободно-программируемый сенсорный контроллер, что позволяет выбирать режимы работы автоматической установкой поддержания давления «Гранлевел»:

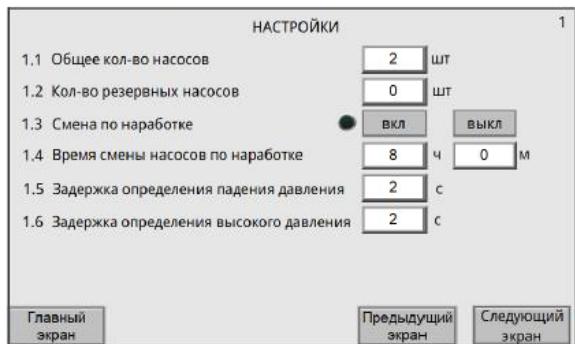


#### Маркировка

**АЭП - 40 - 004 - 54 - КП - 22 - Л**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	Тип
2	Питающее напряжение 40 380–415 В 69 550–690 В
3	Максимальный номинальный ток двигателя в длительном режиме, (А)
4	Степень защиты 54 IP54
5	Наличие логического модуля
6	Наличие мягкого пускателя
7	Общее кол-во электродвигателей
8	Кол-во одновременно включающихся электродвигателей
9	Модификация шкаф Л АУПД «Гранлевел»

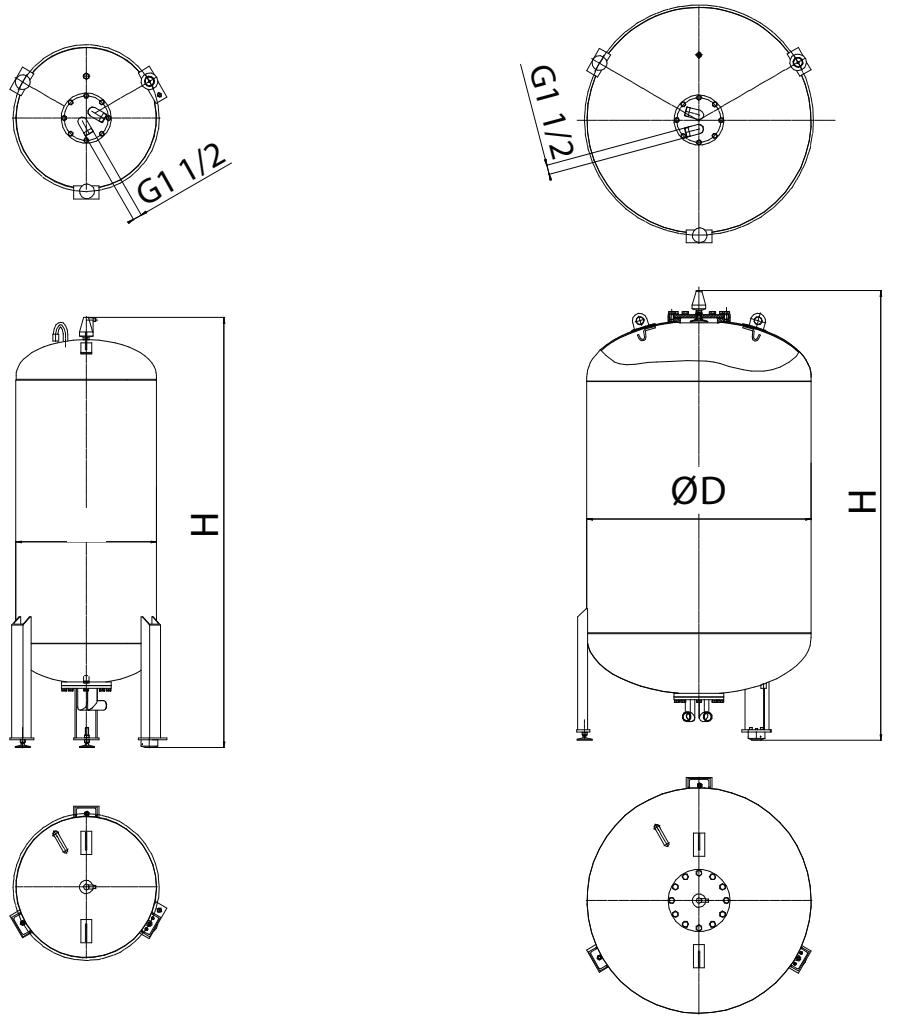**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Основные технические параметры и размеры**

Баки 150–1000 литров

Баки 1000–8000 литров

**Размеры основного и дополнительного баков БР**

Объем бака, (л)	Диаметр бака, (мм)	Высота бака, (мм)	Присоединение к баку, (G)	Масса, (кг)
150	560	1350	40	98
200	560	1520	40	126
300	560	1840	40	120
400	760	1460	40	140
600	760	1920	40	166
800	760	2400	40	225
1000	760	2860	40	268
1000*	1010	1945	40	252
1200	1010	2225	40	270
1600	1010	2700	40	350
2000	1210	2430	40	350
2800	1210	2850	40	410
3500	1210	3845	40	590
4000	1512	3270	40	800
5000	1512	3900	40	815
6700	1512	4810	40	1097
8000	1512	5490	40	1237

\* по запросу

АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Рабочие параметры основного и дополнительного баков БР**

Объем бака, (л)	Максимально допустимое избыточное давление, (МПа)	Контрольное избыточное давление, (МПа)	Минимально допустимая рабочая температура, (° С)	Максимально допустимая рабочая температура, (° С)	Максимально допустимая рабочая температура, действующая на мембрану (° С)
150-3500	0	0,86	0	70	70
4000-5000	0	0,43	0	70	70

**Размеры блока управления**

Тип установки	Высота, (мм)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Подсоед. к баку, G	Подсоед. к системе, Rp	Подсоед. к подпитке, R	Масса, (кг)
<b>Блок управления на базе 2-х насосов BMH 1</b>							
BMH1-2	1400	900	1100	40	32	25	114,2
BMH1-3	1400	900	1100	40	32	25	115,1
BMH1-4	1400	900	1100	40	32	25	116,5
BMH1-5	1400	900	1100	40	32	25	117,3
BMH1-6	1400	900	1100	40	32	25	118
BMH1-7	1400	900	1100	40	32	25	132,6
BMH1-8	1400	900	1100	40	32	25	133,4
BMH1-9	1400	900	1100	40	32	25	134,3
BMH1-10	1400	900	1100	40	32	25	135,5
BMH1-11	1400	900	1100	40	32	25	136,2
BMH1-12	1400	900	1100	40	32	25	138,8
BMH1-13	1400	900	1100	40	32	25	150,4
BMH1-15	1400	900	1100	40	32	25	152,3
BMH1-17	1400	900	1100	40	32	25	154,6
BMH1-19	1400	900	1100	40	32	25	156,3
BMH1-21	1400	900	1100	40	32	25	158,1
BMH1-23	1400	900	1100	40	32	25	160,5
BMH1-25	1400	900	1100	40	32	25	162,3
<b>Блок управления на базе 2-х насосов BMH 2</b>							
BMH2-2	1400	900	1100	40	32	25	115,2
BMH2-3	1400	900	1100	40	32	25	116,4
BMH2-4	1400	900	1100	40	32	25	117,2
BMH2-5	1400	900	1100	40	32	25	118,4
BMH2-6	1400	900	1100	40	32	25	119,2
BMH2-7	1400	900	1100	40	32	25	120
BMH2-8	1400	900	1100	40	32	25	134,6
BMH2-9	1400	900	1100	40	32	25	135,4
BMH2-10	1400	900	1100	40	32	25	136,2
BMH2-11	1400	900	1100	40	32	25	137,3
BMH2-12	1400	900	1100	40	32	25	138,4
BMH2-13	1400	900	1100	40	32	25	150,8
BMH2-14	1400	900	1100	40	32	25	152,6
BMH2-15	1400	900	1100	40	32	25	154,2
BMH2-16	1400	900	1100	40	32	25	156,8



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Размеры блока управления**

Тип установки	Высота, (мм)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Подсоед. к баку, G	Подсоед. к системе, Rp	Подсоед. к подпитке, R	Масса, (кг)
Блок управления на базе 2-х насосов BMH4							
BMH4-2	1400	900	1100	40	32	25	114,8
BMH4-3	1400	900	1100	40	32	25	115,8
BMH4-4	1400	900	1100	40	32	25	116,6
BMH4-5	1400	900	1100	40	32	25	130
BMH4-6	1400	900	1100	40	32	25	131,6
BMH4-7	1400	900	1100	40	32	25	144
BMH4-8	1400	900	1100	40	32	25	144,8
BMH4-9	1400	900	1100	40	32	25	145,6
BMH4-10	1400	900	1100	40	32	25	148,6
BMH4-11	1400	900	1100	40	32	25	149,8
BMH4-12	1400	900	1100	40	32	25	151,6
BMH4-13	1400	900	1100	40	32	25	164,3
BMH4-14	1400	900	1100	40	32	25	172,8
BMH4-15	1400	900	1100	40	32	25	181,3
BMH4-16	1400	900	1100	40	32	25	193,1
Блок управления на базе 2-х насосов BMH5							
BMH5-2	1400	900	1100	40	32	25	115,2
BMH5-3	1400	900	1100	40	32	25	122,4
BMH5-4	1400	900	1100	40	32	25	123,3
BMH5-5	1400	900	1100	40	32	25	130,5
BMH5-6	1400	900	1100	40	32	25	136,9
BMH5-7	1400	900	1100	40	32	25	137,9
BMH5-8	1400	900	1100	40	32	25	145,6
BMH5-9	1400	900	1100	40	32	25	146,5
BMH5-10	1400	900	1100	40	32	25	147,7
BMH5-11	1400	900	1100	40	32	25	159,4
BMH5-12	1400	900	1100	40	32	25	160,5
BMH5-13	1400	900	1100	40	32	25	162,4
BMH5-14	1400	900	1100	40	32	25	181,3
BMH5-15	1400	900	1100	40	32	25	184,9
BMH5-16	1400	900	1100	40	32	25	193,2
BMH5-18	1400	900	1100	40	32	25	196,5
BMH5-20	1400	900	1100	40	32	25	199,1
BMH5-22	1400	900	1100	40	32	25	203,2



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Рабочие параметры основного и дополнительного баков БР**

Объем бака, (л)	Максимально допустимое избыточное давление, (МПа)	Контрольное избыточное давление, (МПа)	Минимально допустимая рабочая температура, (°C)	Максимально допустимая рабочая температура, (°C)	Максимально допустимая рабочая температура, действующая на мембрану, (°C)
150–3500	0	0,86	0	70	70
4000–5000	0	0,43	0	70	70

**Размеры блока управления**

Тип установки	Высота, (мм)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Подсоед. к баку, G	Подсоед. к системе, Rp	Подсоед. к подпитке, R	Масса, (кг)
Блок управления на базе 3-х насосов BMH1							
BMH1-2	1400	1460	1100	40	32	32	134,7
BMH1-3	1400	1460	1100	40	32	32	135,8
BMH1-4	1400	1460	1100	40	32	32	137,4
BMH1-5	1400	1460	1100	40	32	32	138,4
BMH1-6	1400	1460	1100	40	32	32	139,2
BMH1-7	1400	1460	1100	40	32	32	156,4
BMH1-8	1400	1460	1100	40	32	32	157,4
BMH1-9	1400	1460	1100	40	32	32	158,4
BMH1-10	1400	1460	1100	40	32	32	159,9
BMH1-11	1400	1460	1100	40	32	32	160,7
BMH1-12	1400	1460	1100	40	32	32	163,7
BMH1-13	1400	1460	1100	40	32	32	177,4
BMH1-15	1400	1460	1100	40	32	32	179,7
BMH1-17	1400	1460	1100	40	32	32	182,4
BMH1-19	1400	1460	1100	40	32	32	184,4
BMH1-21	1400	1460	1100	40	32	32	186,5
BMH1-23	1400	1460	1100	40	32	32	189,4
BMH1-25	1400	1460	1100	40	32	32	191,5
Блок управления на базе 3-х насосов BMH2							
BMH2-2	1400	1460	1100	40	32	32	135,9
BMH2-3	1400	1460	1100	40	32	32	137,3
BMH2-4	1400	1460	1100	40	32	32	138,3
BMH2-5	1400	1460	1100	40	32	32	139,7
BMH2-6	1400	1460	1100	40	32	32	140,6
BMH2-7	1400	1460	1100	40	32	32	141,6
BMH2-8	1400	1460	1100	40	32	32	158,8
BMH2-9	1400	1460	1100	40	32	32	159,7
BMH2-10	1400	1460	1100	40	32	32	160,7
BMH2-11	1400	1460	1100	40	32	32	162
BMH2-12	1400	1460	1100	40	32	32	163,3
BMH2-13	1400	1460	1100	40	32	32	177,9
BMH2-14	1400	1460	1100	40	32	32	180
BMH2-15	1400	1460	1100	40	32	32	181,9
BMH2-16	1400	1460	1100	40	32	32	185



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Размеры блока управления**

Тип установки	Высота, (мм)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Подсоед. к баку, G	Подсоед. к системе, Rp	Подсоед. к питке, R	Масса, (кг)
Блок управления на базе 3-х насосов BMH4							
BMH4-2	1400	1460	1100	40	32	32	135,4
BMH4-3	1400	1460	1100	40	32	32	136,6
BMH4-4	1400	1460	1100	40	32	32	137,5
BMH4-5	1400	1460	1100	40	32	32	153,4
BMH4-6	1400	1460	1100	40	32	32	155,2
BMH4-7	1400	1460	1100	40	32	32	169,9
BMH4-8	1400	1460	1100	40	32	32	170,8
BMH4-9	1400	1460	1100	40	32	32	171,8
BMH4-10	1400	1460	1100	40	32	32	175,3
BMH4-11	1400	1460	1100	40	32	32	176,7
BMH4-12	1400	1460	1100	40	32	32	178,8
BMH4-13	1400	1460	1100	40	32	32	193,8
BMH4-14	1400	1460	1100	40	32	32	203,9
BMH4-15	1400	1460	1100	40	32	32	213,9
BMH4-16	1400	1460	1100	40	32	32	227,8
Блок управления на базе 3-х насосов BMH5							
BMH5-2	1400	1460	1100	40	32	32	135,9
BMH5-3	1400	1460	1100	40	32	32	144,4
BMH5-4	1400	1460	1100	40	32	32	145,5
BMH5-5	1400	1460	1100	40	32	32	154
BMH5-6	1400	1460	1100	40	32	32	161,5
BMH5-7	1400	1460	1100	40	32	32	162,7
BMH5-8	1400	1460	1100	40	32	32	171,8
BMH5-9	1400	1460	1100	40	32	32	172,8
BMH5-10	1400	1460	1100	40	32	32	174,2
BMH5-11	1400	1460	1100	40	32	32	188
BMH5-12	1400	1460	1100	40	32	32	189,4
BMH5-13	1400	1460	1100	40	32	32	191,6
BMH5-14	1400	1460	1100	40	32	32	213,9
BMH5-15	1400	1460	1100	40	32	32	218,1
BMH5-16	1400	1460	1100	40	32	32	227,9
BMH5-18	1400	1460	1100	40	32	32	231,8
BMH5-20	1400	1460	1100	40	32	32	234,9
BMH5-22	1400	1460	1100	40	32	32	239,7



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Рабочие параметры блока управления**

Тип установки	Макс. допустимое избыточное давление, (МПа)	Макс. рабочее давление, (Бар)	Мин. допустимая рабочая температура, (°C)	Макс. допустимая рабочая температура, (°C)
Блок управления на базе 2-х насосов BMH1				
BMH1-2	1,6	1,2	5	70
BMH1-3	1,6	1,9	5	70
BMH1-4	1,6	2,5	5	70
BMH1-5	1,6	3,1	5	70
BMH1-6	1,6	3,7	5	70
BMH1-7	1,6	4,3	5	70
BMH1-8	1,6	4,9	5	70
BMH1-9	1,6	5,5	5	70
BMH1-10	1,6	6,1	5	70
BMH1-11	1,6	6,8	5	70
BMH1-12	1,6	7,4	5	70
BMH1-13	1,6	0,8	5	70
BMH1-15	1,6	9,1	5	70
BMH1-17	1,6	10,4	5	70
BMH1-19	1,6	11,6	5	70
BMH1-21	1,6	12,8	5	70
BMH1-23	1,6	13,9	5	70
BMH1-25	1,6	15,4	5	70
Блок управления на базе 2-х насосов BMH2				
BMH2-2	1,6	2	5	70
BMH2-3	1,6	3,1	5	70
BMH2-4	1,6	3,9	5	70
BMH2-5	1,6	4,9	5	70
BMH2-6	1,6	5,8	5	70
BMH2-7	1,6	6,7	5	70
BMH2-8	1,6	7,8	5	70
BMH2-9	1,6	8,8	5	70
BMH2-10	1,6	9,7	5	70
BMH2-11	1,6	10,5	5	70
BMH2-12	1,6	11,5	5	70
BMH2-13	1,6	12,4	5	70
BMH2-14	1,6	13,5	5	70
BMH2-15	1,6	14,6	5	70
BMH2-16	1,6	15,5	5	70



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Рабочие параметры****Рабочие параметры блока управления**

Тип установки	Макс. допустимое избыточное давление, (МПа)	Макс. рабочее давление, (Бар)	Мин. допустимая рабочая температура, (°C)	Макс. допустимая рабочая температура, (°C)
Блок управления на базе 2-х насосов BMH4				
BMH4-2	1,6	2	5	70
BMH4-3	1,6	3	5	70
BMH4-4	1,6	4	5	70
BMH4-5	1,6	5,1	5	70
BMH4-6	1,6	6	5	70
BMH4-7	1,6	7,1	5	70
BMH4-8	1,6	8,2	5	70
BMH4-9	1,6	9,2	5	70
BMH4-10	1,6	10,2	5	70
BMH4-11	1,6	11,2	5	70
BMH4-12	1,6	12,2	5	70
BMH4-13	1,6	13,1	5	70
BMH4-14	1,6	14,2	5	70
BMH4-15	1,6	15,3	5	70
BMH4-16	1,6	16,2	5	70
Блок управления на базе 2-х насосов BMH5				
BMH5-2	1,6	1,4	5	70
BMH5-3	1,6	2,1	5	70
BMH5-4	1,6	2,8	5	70
BMH5-5	1,6	3,4	5	70
BMH5-6	1,6	4,1	5	70
BMH5-7	1,6	4,8	5	70
BMH5-8	1,6	5,4	5	70
BMH5-9	1,6	6,2	5	70
BMH5-10	1,6	6,9	5	70
BMH5-11	1,6	7,7	5	70
BMH5-12	1,6	8,2	5	70
BMH5-13	1,6	8,9	5	70
BMH5-14	1,6	9,65	5	70
BMH5-15	1,6	10,3	5	70
BMH5-16	1,6	10,9	5	70
BMH5-18	1,6	12,3	5	70
BMH5-20	1,6	13,8	5	70
BMH5-22	1,6	15,1	5	70



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»**

Электрические параметры блока управления							
	Тип блока управления	Мощность электродвигателя, (кВт)	Максимальный расход 1 насоса, (м <sup>3</sup> /ч)	Напряжение, (В)	Степень защиты	Плавный пуск насоса	Вариант исполнения насоса
Блок управления на базе 2-х насосов BMH1							
	BMH1-2	0,37	2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-3		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-4		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-5		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-6		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-7		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-8	0,55	2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-9		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-10		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-11		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-12	0,75	2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-13		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-15		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-17	1,1	2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-19		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-21		2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-23		2,1	3x381	IP55	есть	вертикальный
	BMH1-25	1,5	2,1	3x380	IP55	есть	вертикальный
Блок управления на базе 2-х насосов BMH2							
	BMH2-2	0,37	3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-3		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-4	0,55	3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-5		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-6	0,75	3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-7		3	3x380	IP65	есть	вертикальный
	BMH2-8	1,1	3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-9		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-10		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-11		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-12	1,5	3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-13		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-14		3	3x380	P55	есть	вертикальный
	BMH2-15		3	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH2-16	2,2	3	3x380	IP55	есть	вертикальный




**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Электрические параметры блока управления**


	Тип блока управления	Мощность электродвигателя, (кВт)	Максимальный расход 1 насоса, (м <sup>3</sup> /ч)	Напряжение, (В)	Степень защиты	Плавный пуск насоса	Вариант исполнения насоса
Блок управления на базе 2-х насосов BMH4							
	BMH4-2	0,37	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-3	0,55	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-4	0,75	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-5	1,1	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-6		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-7	1,5	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-8		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-9	2,2	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-10		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-11		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-12		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-13	3	7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-14		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-15		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH4-16		7	3x380	IP55	есть	вертикальный
Блок управления на базе 2-х насосов BMH5							
	BMH5-2	0,37	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-3	0,55	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-4		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-5	0,75	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-6	1,1	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-7		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-8		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-9	1,5	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-10		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-11	2,2	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-12		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-13		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-14		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-15		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-16		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-18	3	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-20		7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный
	BMH5-22	4	7,5	3x380	IP55	есть	вертикальный

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»

### Минимальные расстояния (монтажные зазоры)

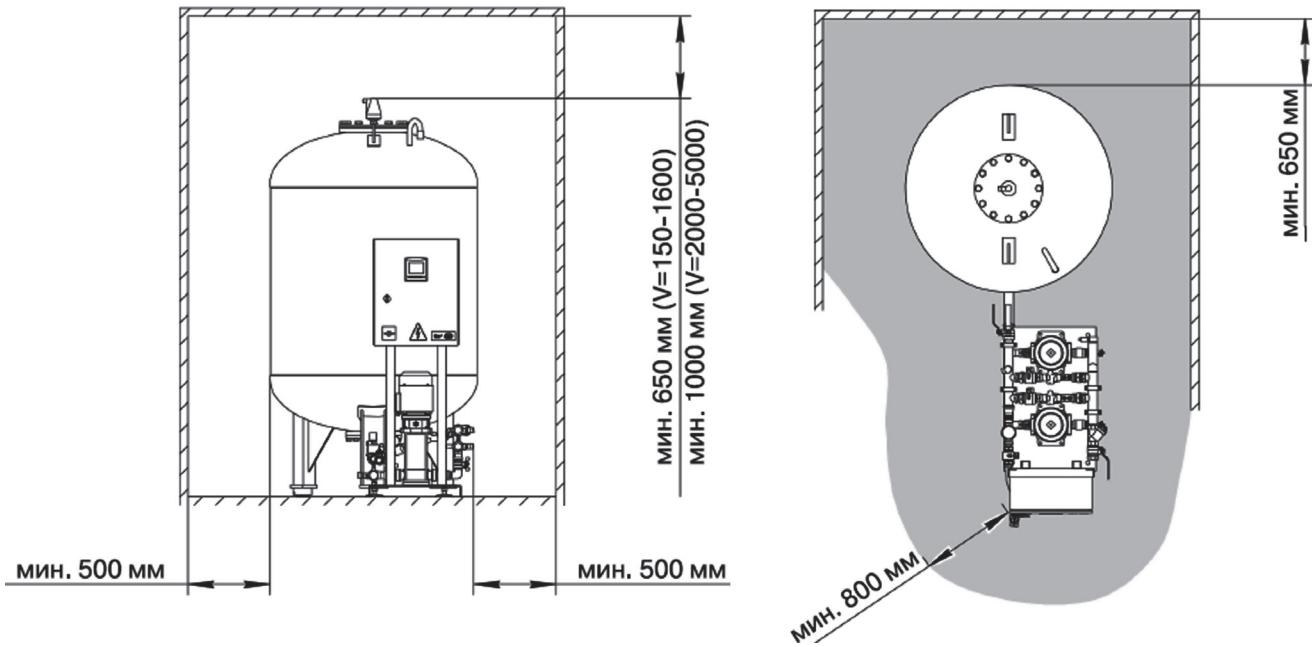


### Принципиальная схема установки поддержания давления «Гранлевел»

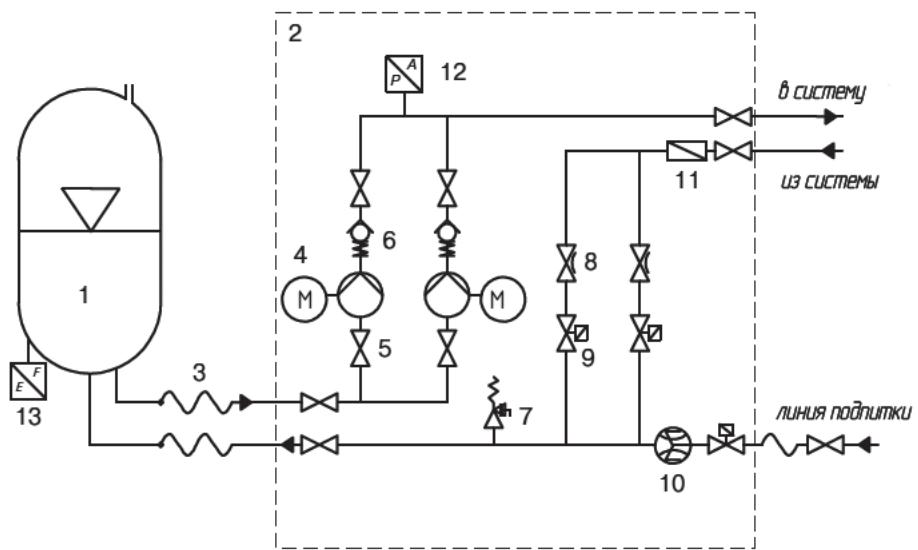

#### Спецификация

1	Основной бак
2	Насосный модуль
3	Гибкая подводка
4	Насос с электродвигателем
5	Шаровый кран
6	Обратный клапан
7	Предохранительный клапан
8	Балансировочный клапан
9	Соленоидный клапан
10	Счетчик жидкости
11	Фильтр
12	Датчик давления
13	Тензодатчик

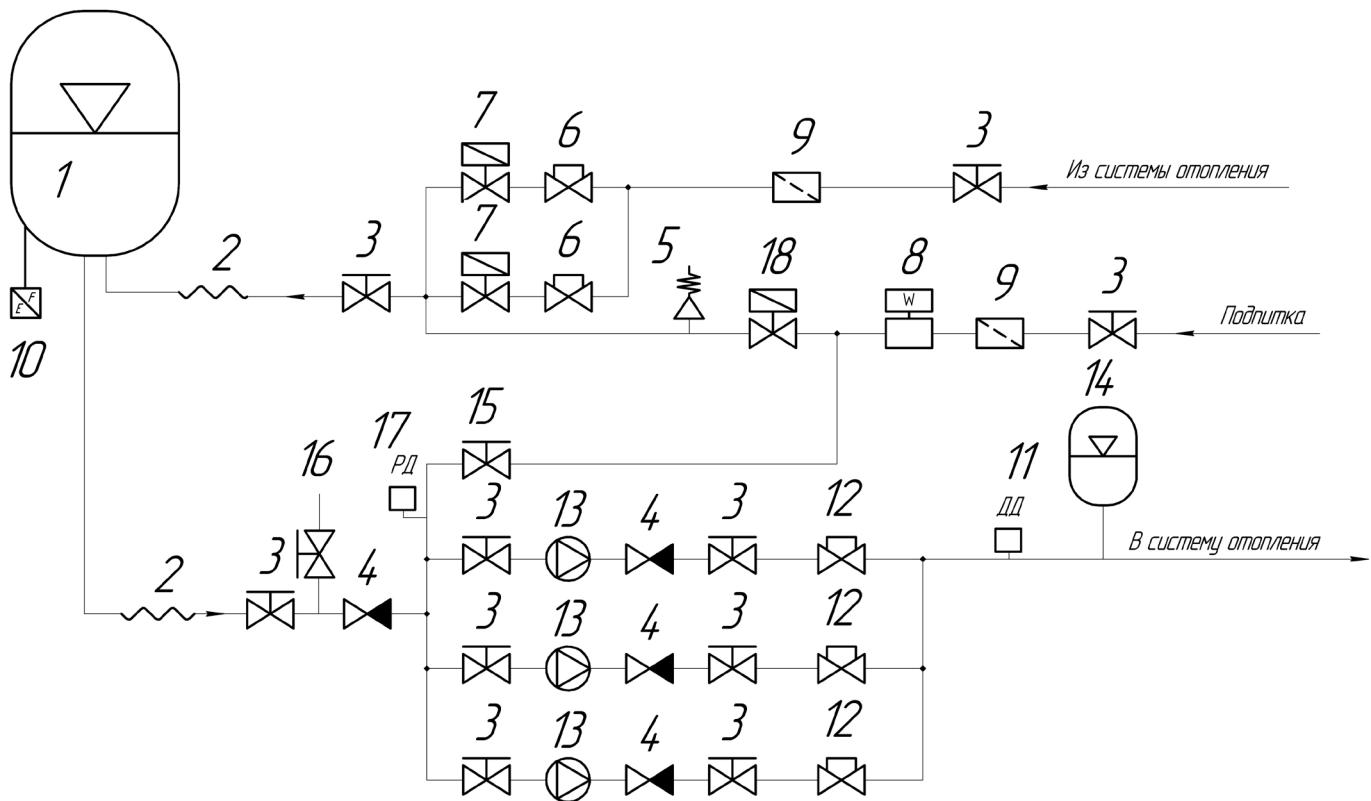**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Принципиальная схема АУПД с функцией заполнения в ручном режиме****Спецификация**


1	Основной бак
2	Гибкая подводка
3	Шаровый кран
4	Обратный клапан
5	Предохранительный клапан
6	Балансировочный клапан
7	Соленоидный клапан
8	Счетчик жидкости
9	Фильтр

**Спецификация**

10	Тензодатчик
11	Датчик давления
12	Балансировочный клапан насосов
13	Насос с электродвигателем*
14	Демпферный бак
15	Шаровый кран заполнения
16	Шаровый кран спускник
17	Реле давления
18	Соленоидный клапан подпитки

\* В зависимости от объема системы установки поддержания давления могут производиться с 2-мя или 3-мя насосами.  
**Примечание!** По запросу клиента может быть предусмотрена установка демпферного бака, объем которого равен 10% от объема бака входящего в состав АУПД. За более подробной технической информацией по установке поддержания давления с функцией заполнения можете обращаться к инженерам технической поддержки.

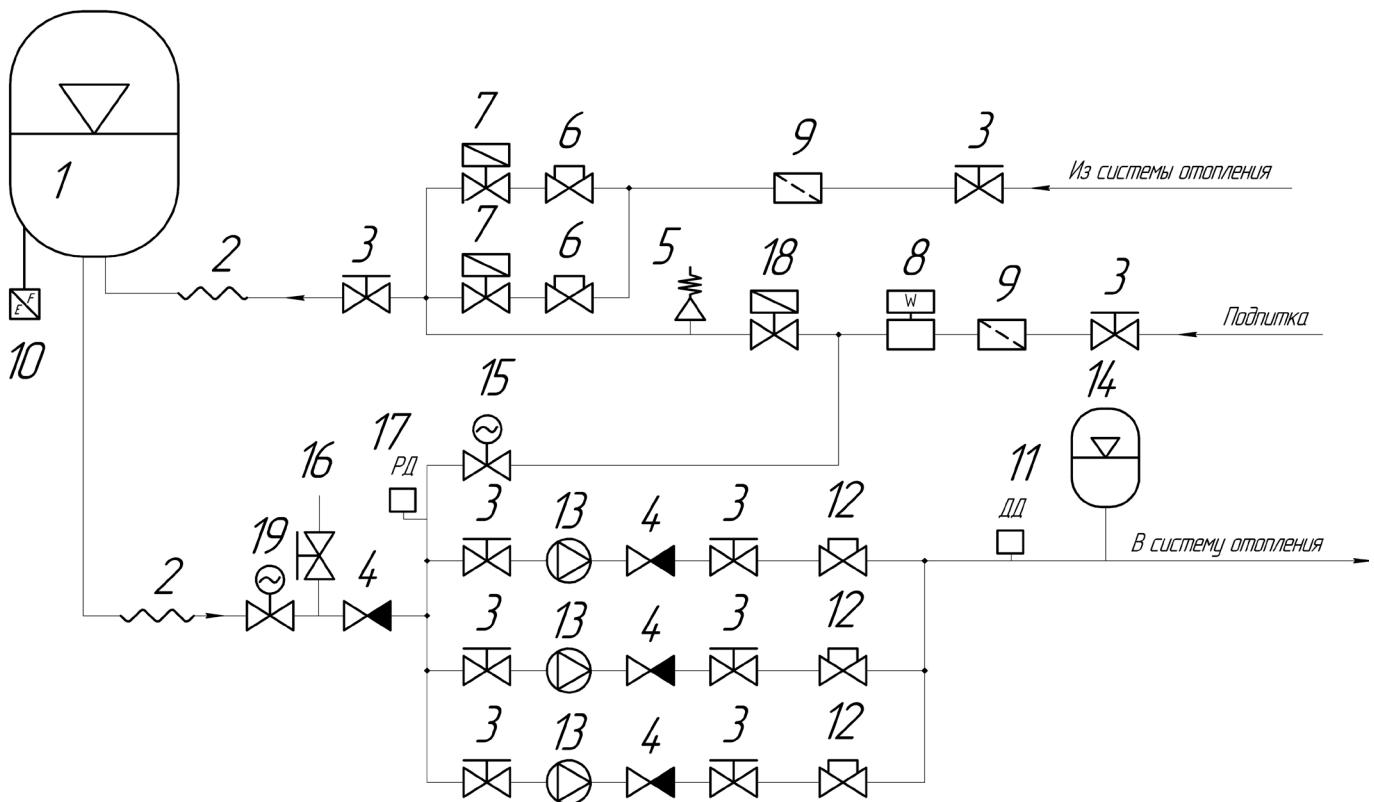

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»****Принципиальная схема АУПД с функцией заполнения в автоматическом режиме****Спецификация**

1	Основной бак
2	Гибкая подводка
3	Шаровый кран
4	Обратный клапан
5	Предохранительный клапан
6	Балансировочный клапан
7	Соленоидный клапан
8	Счетчик жидкости
9	Фильтр
10	Тензодатчик

**Спецификация**

11	Датчик давления
12	Балансировочный клапан насосов
13	Насос с электродвигателем*
14	Демпферный бак
15	Шаровый кран заполнения
16	Шаровый кран спускника
17	Реле давления
18	Соленоидный клапан подпитки
19	Шаровый кран с электроприводом

\* В зависимости от объема системы установки поддержания давления могут производиться с 2-мя или 3-мя насосами.

Примечание! По запросу клиента может быть предусмотрена установка демпферного бака, объем которого равен 10% от объема бака входящего в состав АУПД. За более подробной технической информацией по установке поддержания давления с функцией заполнения можете обращаться к инженерам технической поддержки.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ «ГРАНЛЕВЕЛ»

### Методика подбора

Исходные данные	Расчет	Примечание
Тепловая мощность системы, (кВт)	$N_{\text{сист.}} = 931,2 \text{ кВт}$	Данные проекта
Средняя температура теплоносителя в системе, (°C)	$t_{\text{ср.}}^{\circ} = (t_{\text{пр.}}^{\circ} + t_{\text{обр.}}^{\circ}) / 2 = (95 + 70) / 2 = 82,5^{\circ}\text{C}$	Данные проекта
Статическая высота (м) или статическое давление (МПа) это высота столба жидкости между точкой присоединения установки и наивысшей точкой системы (1 м столба жидкости = 0,01 МПа)	$H_{\text{ст.}} = 62 \text{ м или } P_{\text{ст.}} = H_{\text{ст.}} / 100 = 62/100 = 0,62 \text{ МПа}$	Данные проекта
Объем теплоносителя (воды) в системе, л. Если данная величина неизвестна, то она может быть вычислена (зависит от мощности системы)	$V_{\text{сист.}} = 10790,51 \text{ л}$	Данные проекта или Табл. №2
<b>Расчет объема расширительного бака</b>		
Коэффициент расширения, (%). Это прирост объема теплоносителя (в процентном соотношении) при его нагреве от 10°C до средней температуры ( $t_{\text{ср.}}$ )	$K_{\text{расш.}} = 3\%$	Табл. №1 или диагр. №1 и 2
Объем расширения, (л). Это объем теплоносителя, вытесняемый из системы при нагреве последнего от 10°C до средней температуры ( $t_{\text{ср.}}$ )	$V_{\text{расш.}} = (V_{\text{сист.}} \times K_{\text{расш.}})/100 = (10790,51 \times 3)/100 = 323,72 \text{ л}$	Расчет
Расчетный объем расширительного бака, (л)	$V_{\text{бака}} = V_{\text{расш.}} \times 1,3 = 323,72 \times 1,3 = 420,83 \text{ л}$	Расчет
По таблице подбираем типоразмер расширительного бака из условия, что его объем должен быть не менее расчетного объема. При необходимости, например, когда существуют ограничения по габаритам, АУПД «Гранлевел» можно дополнить вторым баком (дополнительным), разбив общий расчетный объем пополам.		
<b>Подбор блока управления</b>		
Номинальное рабочее давление, (МПа)	$P_{\text{сист.}} = P_{\text{ст.}} + 0,15 = 0,62 + 0,15 = 0,77 \text{ МПа}$ $N_{\text{сист.}} = 931,2 \text{ кВт}$	расчет
В зависимости от $P_{\text{сист.}}$ и $N_{\text{сист.}}$ по диаграммам 3.1. и 3.2. выбираем необходимый блок управления. В состав всех моделей установок включены 2 насоса. В программе установки можно по желанию выбрать режим их работы: основной/резервный, поочередная работа насосов, параллельная работа насосов.		
Пример заказа АУПД «Гранлевел»		
«Гранлевел» АУПД16Н2 ВМН 2-9 (1,1квт) РР/П1 х БР500		

**Таблица 1. Коэффициент расширения теплоносителя (вода)**


Нагрев воды от +10°C до средней температуры ( $t_{\text{ср.}}$ ), °C	$K_{\text{расш.}}, (%)$
10–40	0,75
10–50	1,18
10–60	1,68
10–70	2,25
10–80	2,89
10–90	3,58
10–100	4,34
10–110	5,16




## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Диаграмма температурного расширения воды в % при ее нагреве (охлаждении) от +10°C до средней температуры системы

Диаграмма 1

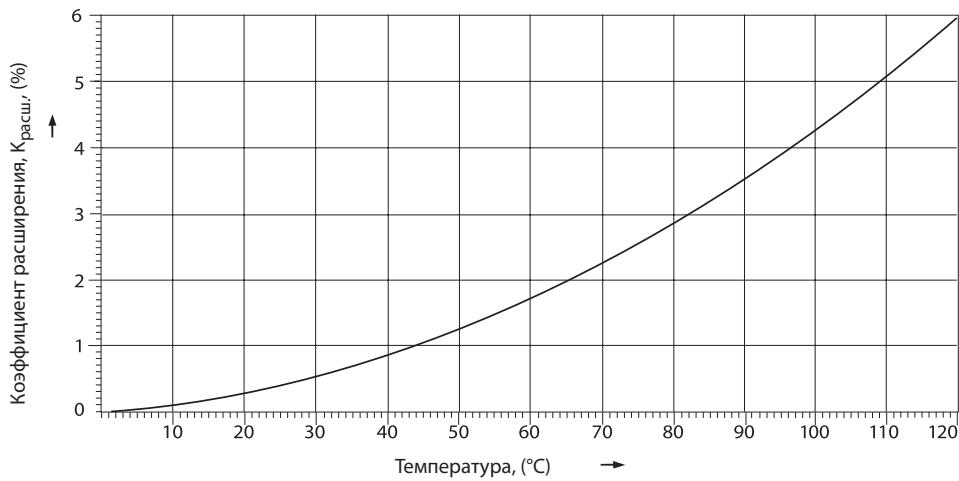

### Диаграмма температурного расширения смеси воды и этиленгликоля в % при ее нагреве (охлаждении) от +10°C до средней температуры системы

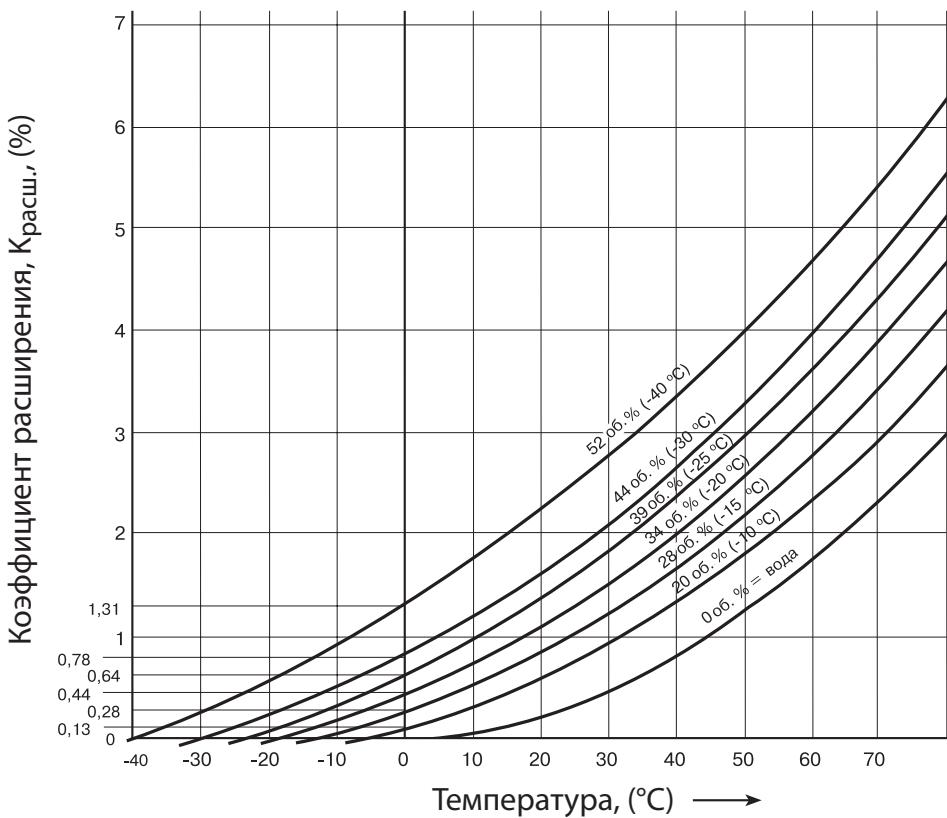

**ПРИЛОЖЕНИЕ****Диаграммы подбора блока управления**

Диаграмма 3.1. Подбор блока управления на базе насосов ВМН1


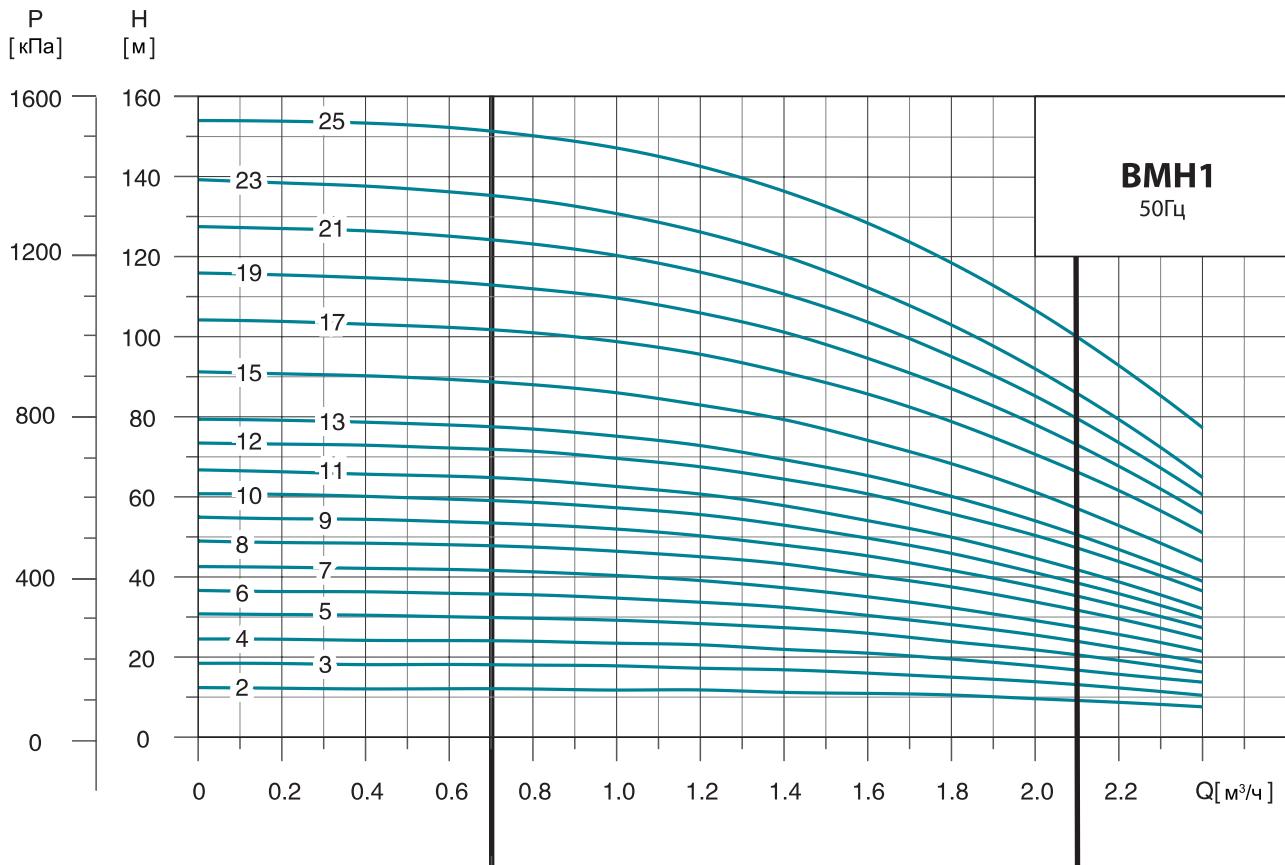


Диаграмма 3.2. Подбор блока управления для АУПД «Гранлевел» на базе насосов ВМН2

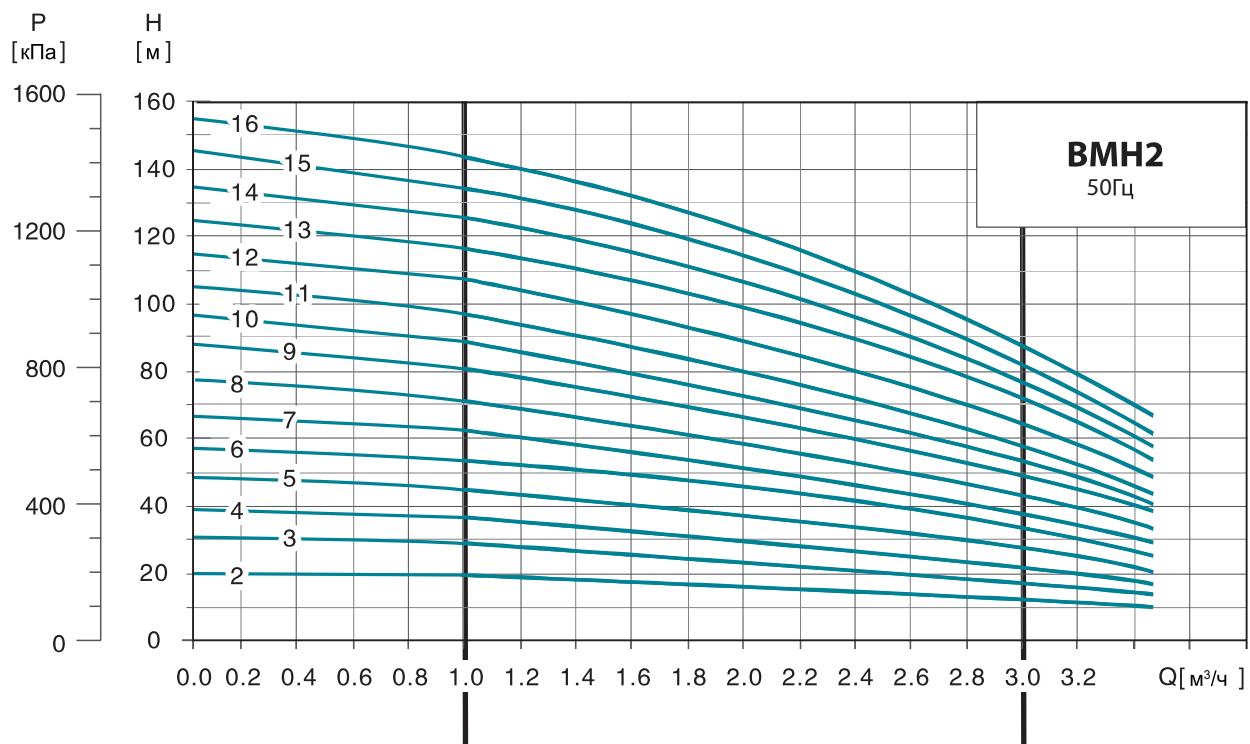

**АДЛ** — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

| info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

| www.adl.ru

| Интернет-магазин: www.valve.ru

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Диаграмма 3.3. Подбора блока управления для АУПД «Гранлевел» на базе насосов ВМН4


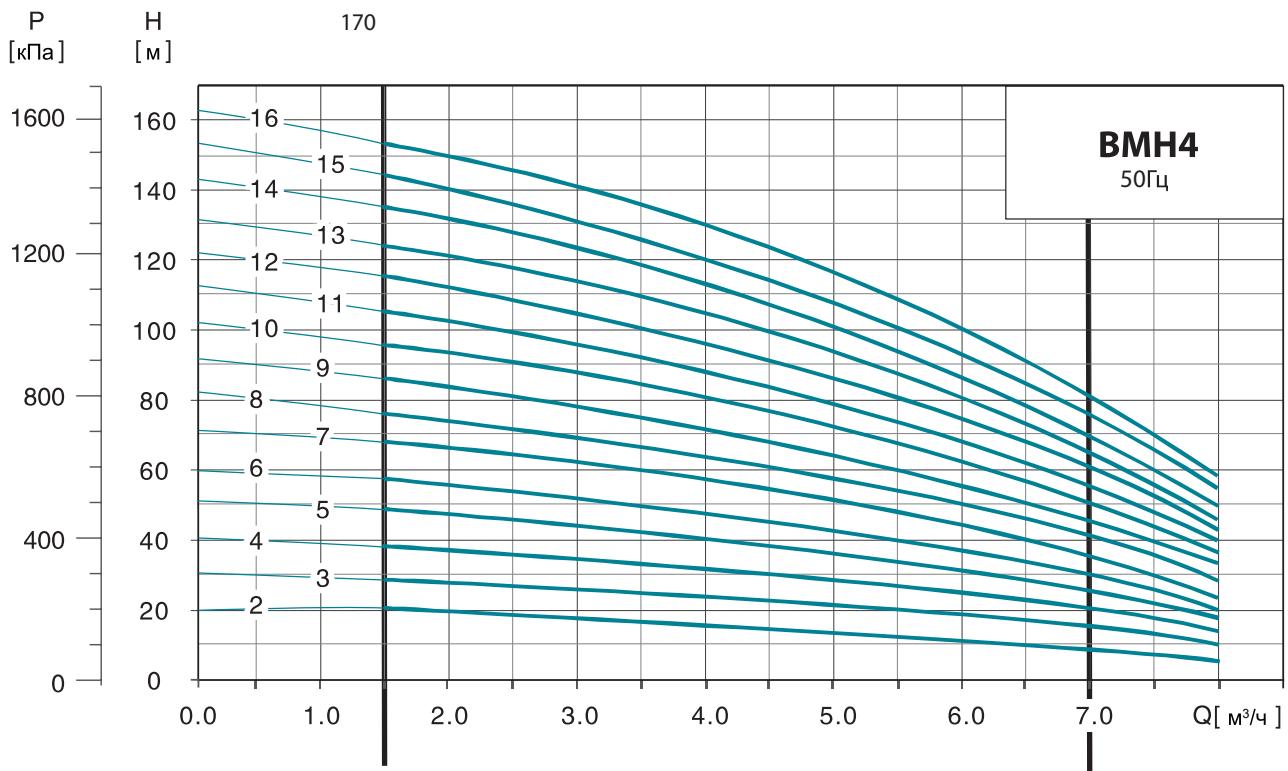


Диаграмма 3.4. Подбора блока управления для АУПД «Гранлевел» на базе насосов ВМН5

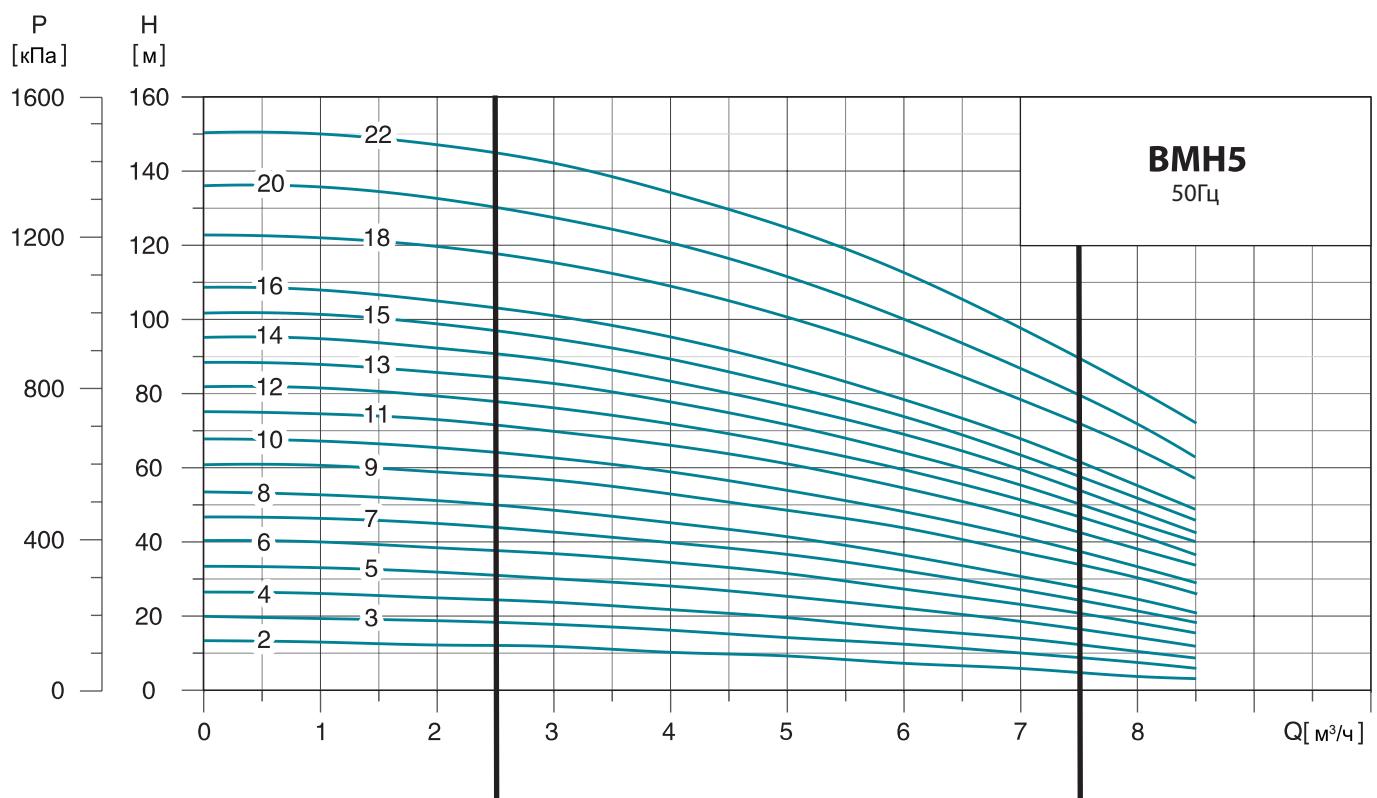

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Определение объема системы

Для корректного подбора АУПД необходимо располагать данными об объеме системы. Если эта величина неизвестна, то ее можно определить по коэффициентам, приведенным в таблице ниже.

**Таблица 2**

Система отопления, включающая:	Объем системы, (л)	
	На 1,0 кВт (860 кКал/ч)	На 1,163 кВт (1,000 кКал/ч)
Конвекторы и/или воздушные обогреватели	5,2	6
Системы воздухообработки	6,9	8
Панельные радиаторы	8,6	10
Колонные радиаторы	12,0	14
Потолочные радиаторы	21,5	25
Центральное отопление	25,8	30

### Примечание

Значения, указанные в таблице, приводятся для стандартных систем со средней рабочей температурой +80°C. Объем воды в системе может быть определен путем умножения мощности системы на значения коэффициентов, приведенных в таблице. Значения в таблице предназначены для вновь проектируемых систем. Для систем, уже находящихся в эксплуатации, рекомендуется использовать большие значения коэффициентов.

### Настройка предохранительного клапана

Ниже представлены рекомендации по настройке давления срабатывания предохранительного клапана для систем отопления или охлаждения.

При определении давления срабатывания предохранительного клапана предполагается, что он расположен на одном уровне с установкой поддержания давления.

#### Минимальное рабочее давление


- Статическая высота над установкой +0,12 МПа.

#### Максимальное рабочее давление

- Номинальное давление системы +0,03 МПа.
- Минимальное рабочее давление +0,03 МПа.
- Статическая высота над установкой +0,18 МПа.

#### Давление срабатывания предохранительного клапана

- Макс. рабочее давление +0,05 МПа.
- Статическая высота +0,23 МПа.

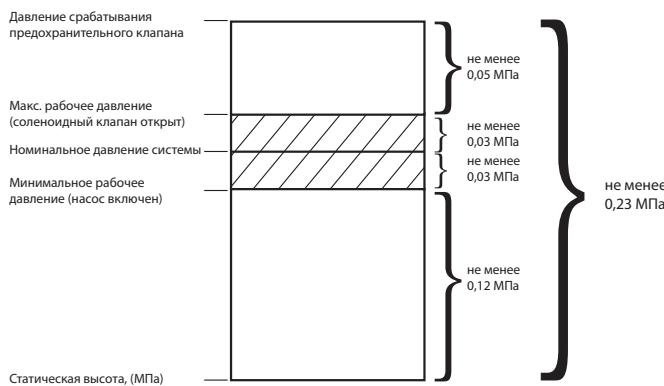

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Опросный лист**  
для заказа автоматической установки поддержания давления

Сведения о заказчике			
Организация*			
Контактное лицо*			
Контактный телефон*			
E-mail			
Факс			
Наименование объекта			
Основные сведения			
Система*	<input type="checkbox"/> Теплоснабжение <input type="checkbox"/> Охлаждение <input type="checkbox"/> Другое		
	Тепловая мощность системы		, (Гкал/ч или мВт)
	Объем системы		, (л)
Статическое давление в системе		, (МПа)	
Дополнительные параметры*	Перекачиваемая жидкость:	<input type="checkbox"/> вода <input type="checkbox"/> этиленгликоль, концентрация: < %	
	Temпература жидкости		, (°C)
Дополнительные сведения			
Ограничения по габаритам установки (если есть)	Высота		
	Длина		
	Ширина		
Другие требования и пожелания			

\* Пункты обязательные для заполнения.

Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Дата:

Подпись ответственного лица, заполнившего опросный лист:

Печать организации



**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---



## Насосное оборудование общепромышленного применения

- Циркуляционные насосы «Гранпамп» с мокрым ротором серий LHN (трехскоростное регулирование) и АМТ (автоматическое регулирование), Н до 19 м, Q до 75 м<sup>3</sup>/ч. Модели также могут быть в сдвоенном исполнении. Низкий уровень шума
- Моноблочные насосы «Гранпамп» МНС (Россия), Н до 73 м, Q до 200 м<sup>3</sup>/ч
- Вертикальные многоступенчатые насосы «Гранпамп» ВМН (Россия), Н до 330 м, Q до 230 м<sup>3</sup>/ч.
- Консольные насосы Ebara (Япония/Италия) серии CDX, 2CDX, 3M, Н до 95 м, Q до 240 м<sup>3</sup>/ч
- Центробежные консольные насосы КНВС «Гранпамп» (Россия), Н до 152 м, Q до 1600 м<sup>3</sup>/ч.

### Дренаж и канализация

- Насосы для откачки сточных и дренажных вод Ebara (Япония/Италия) серии Optima, Best, Right, DW, Н до 22 м, Q до 54 м<sup>3</sup>/ч
- Насосы для откачки сточных и дренажных вод «Гранпамп» (Россия) серии КС, КСН, КСНЗ, КСНП, КСНПМ, Н до 50 м, Q до 1100 м<sup>3</sup>/ч

### Преимущества:

- Многолетний опыт эксплуатации оборудования: элитные высотные жилые комплексы компании «ДонСтрой», Харанорская ГРЭС (г. Чита) (система водоснабжения и пожаротушения), аэропорт Шереметьево-2 (канализационная система), Богучанская ГЭС (осушение шлюзовой камеры и котлована нижнего бьефа), г. Воскресенск (водоочистные сооружения) и другие

## Насосные установки «Гранфлоу» (Торговый Дом АДЛ, Россия)

- Насосные установки «Гранфлоу» для систем водоснабжения, пожаротушения и обеспечения различных технологических процессов на базе горизонтальных, вертикальных многоступенчатых насосов, Н до 400 м, Q до 9600 м<sup>3</sup>/ч
- Насосные установки «Гранфлоу» для систем отопления и кондиционирования на базе циркуляционных насосов «Гранпамп», Н до 80 м, Q до 6 000 м<sup>3</sup>/ч
- Специальные серии насосных установок «Гранфлоу» с нестандартными диаметрами коллекторов и/или набором арматуры, дополнительными функциями шкафов управления, изготовление по индивидуальному техническому заданию и т. д.
- Канализационные насосные установки «Гранфлоу» на базе погружных насосов «Гранпамп» (Россия), Н до 50 м, Q до 2000 м<sup>3</sup>/ч с емкостью, выполненной из пластика, армированного стекловолокном, объемом до 80 м<sup>3</sup>

### Преимущества:

- Срок поставки стандартной установки от 2 недель
- Тестирование каждой выпущенной насосной установки
- Многообразие исполнений, возможность разработки и изготовления по требованиям заказчика
- Насосные установки водяного пожаротушения соответствуют техническому регламенту «О требованиях по пожарной безопасности»
- Многолетний опыт эксплуатации на крупнейших предприятиях и объектах по всей стране, среди которых: элитные высотные жилые комплексы компании «ДонСтрой»; г. Зеленоград (водоснабжение и пожаротушение многих микрорайонов); 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, г. Москва (водоснабжение и пожаротушение), объекты на о. Русский и другие



**АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ  
оборудования для инженерных систем**

+7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

| info@adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить  
конструктивные изменения

| www.adl.ru

| Интернет-магазин: www.valve.ru

## Центральный офис АДЛ:

115432, г. Москва,  
пр-т Андропова, 18/7



Тел.: +7 (495) 937-89-68,  
+7 (495) 221-63-78

info@adl.ru  
[www.adl.ru](http://www.adl.ru)



## Региональные представительства АДЛ:

### Владивосток

690078, г. Владивосток  
ул. Комсомольская, 3, оф. 717  
Тел.: +7 (4232) 75-71-54  
E-mail: adlvc@adl.ru

### Волгоград

400074, г. Волгоград  
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535  
Тел.: +7 (988) 965-83-53  
E-mail: adlvg@adl.ru

### Воронеж

394033. г. Воронеж,  
ул. Старых Большевиков, 53 А, оф. 320  
Тел.: +7 (4732) 50-25-62  
E-mail: adlvoronezh@adl.ru

### Екатеринбург

620100, г. Екатеринбург  
Сибирский тракт, 12,  
стр. 3, оф. 110, «БК Квартал»  
Тел.: +7 (343) 344-96-69  
E-mail: adlsrvr@adl.ru

### Иркутск

664047, г. Иркутск  
ул. Советская, 3, оф. 415  
Тел.: +7 (3952) 48-67-85  
E-mail: adlirk@adl.ru

### Казань

420029, г. Казань  
ул. Халилова, 2, оф. 203  
Тел.: +7 (843) 567-53-34  
E-mail: adlkazan@adl.ru

### Калининград

Тел.: +7 (906) 210-37-71  
E-mail: chvn@adl.ru

### Кемерово

650992, г. Кемерово,  
ул. Карболитовская, 1/1, оф. 318  
Тел.: +7 (3842) 90-01-24  
E-mail: adlkemerovo@adl.ru

### Краснодар

350015, г. Краснодар  
ул. Красная, 154  
Тел.: +7 (861) 201-22-47  
E-mail: adlkrd@adl.ru

### Красноярск

660012, г. Красноярск,  
ул. Полтавская 38/14  
Тел.: +7 (391) 217-89-29  
E-mail: adlkrs@adl.ru

### Магнитогорск

Тел.: +7 (909) 084-59-30  
E-mail: vov@adl.ru

### Нижний Новгород

603146, г. Нижний Новгород  
ул. Бекетова, 71  
Тел.: +7 (831) 461-52-03  
E-mail: adlnn@adl.ru

### Новосибирск

630132, г. Новосибирск  
ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 409  
Тел.: +7 (383) 230-31-27  
E-mail: adlnsk@adl.ru

### Омск

644024, г. Омск  
ул. Маршала Жукова, 65  
Тел.: +7 (3812) 90-36-10  
E-mail: adlomsk@adl.ru

### Пенза

Тел.: +7 (964) 874-15-14  
E-mail: avba@adl.ru

### Пермь

614010, г. Пермь  
ул. Куйбышева, 113  
Тел.: +7 (342) 227-44-79  
E-mail: adlperm@adl.ru

### Ростов-на-Дону

344010, г. Ростов-на-Дону  
ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705  
Тел.: +7 (863) 200-29-54  
E-mail: adlrnd@adl.ru

### Самара

443067, г. Самара  
ул. Карбышева, 63Б, оф. 505  
Тел.: +7 (846) 203-39-70  
E-mail: adlsmr@adl.ru

### Санкт-Петербург

194100, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кантемировская, 39 А, оф. 7-Н  
Тел.: +7 (812) 718-63-75  
E-mail: adlspb@adl.ru

### Саратов

410056, г. Саратов  
ул. Чернышевского, 94А, оф. 305  
Тел.: +7 (8452) 65-95-87  
E-mail: adlsaratov@adl.ru

### Севастополь

2990140, г. Севастополь  
ул. Рыбакова, 5А, оф. 104  
Тел.: +7 (978) 770-12-41  
E-mail: adlsvs@adl.ru

### Тюмень

625013, г. Тюмень  
ул. Пермякова, 7/1, оф. 918  
Тел.: +7 (3452) 53-23-04  
E-mail: adltumen@adl.ru

### Уфа

450001, г. Уфа  
ул. Пархоменко, 155, корп. 2, оф. 15  
Тел.: +7 (347) 292-40-12  
E-mail: adlufa@adl.ru

### Хабаровск

680000, г. Хабаровск  
ул. Хабаровская, 8, лит. А, Ф1, оф. 306  
Тел.: +7 (4212) 72-97-83  
E-mail: adlkhb@adl.ru

### Челябинск

454138, г. Челябинск  
ул. Молодогвардейцев, 7, оф. 222  
Тел.: +7 (351) 225-01-89  
E-mail: adlchel@adl.ru

### Ярославль

150000, г. Ярославль  
ул. Свободы, 2, оф. 312/5  
Тел.: +7 (4852) 64-00-13  
E-mail: adlyar@adl.ru



### Минск

220015, Республика Беларусь  
г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 230  
Тел.: +375 17 354 25 42  
E-mail: adlby@adl.ru



### Алматы

050057, Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Тимирязева, 42, пав. 15/108, оф. 204  
Тел.: +7 (727) 345-00-54  
E-mail: adlkz@adl.ru



### Астана

Тел.: +7 (771) 790-21-26  
E-mail: kat@adl.ru

